
富士見市上水道管路台帳図　（参考資料）

参考図となります（実測図ではありません）
現地の状況と異なる場合がありますので、必ず現地の確認を行ってください。

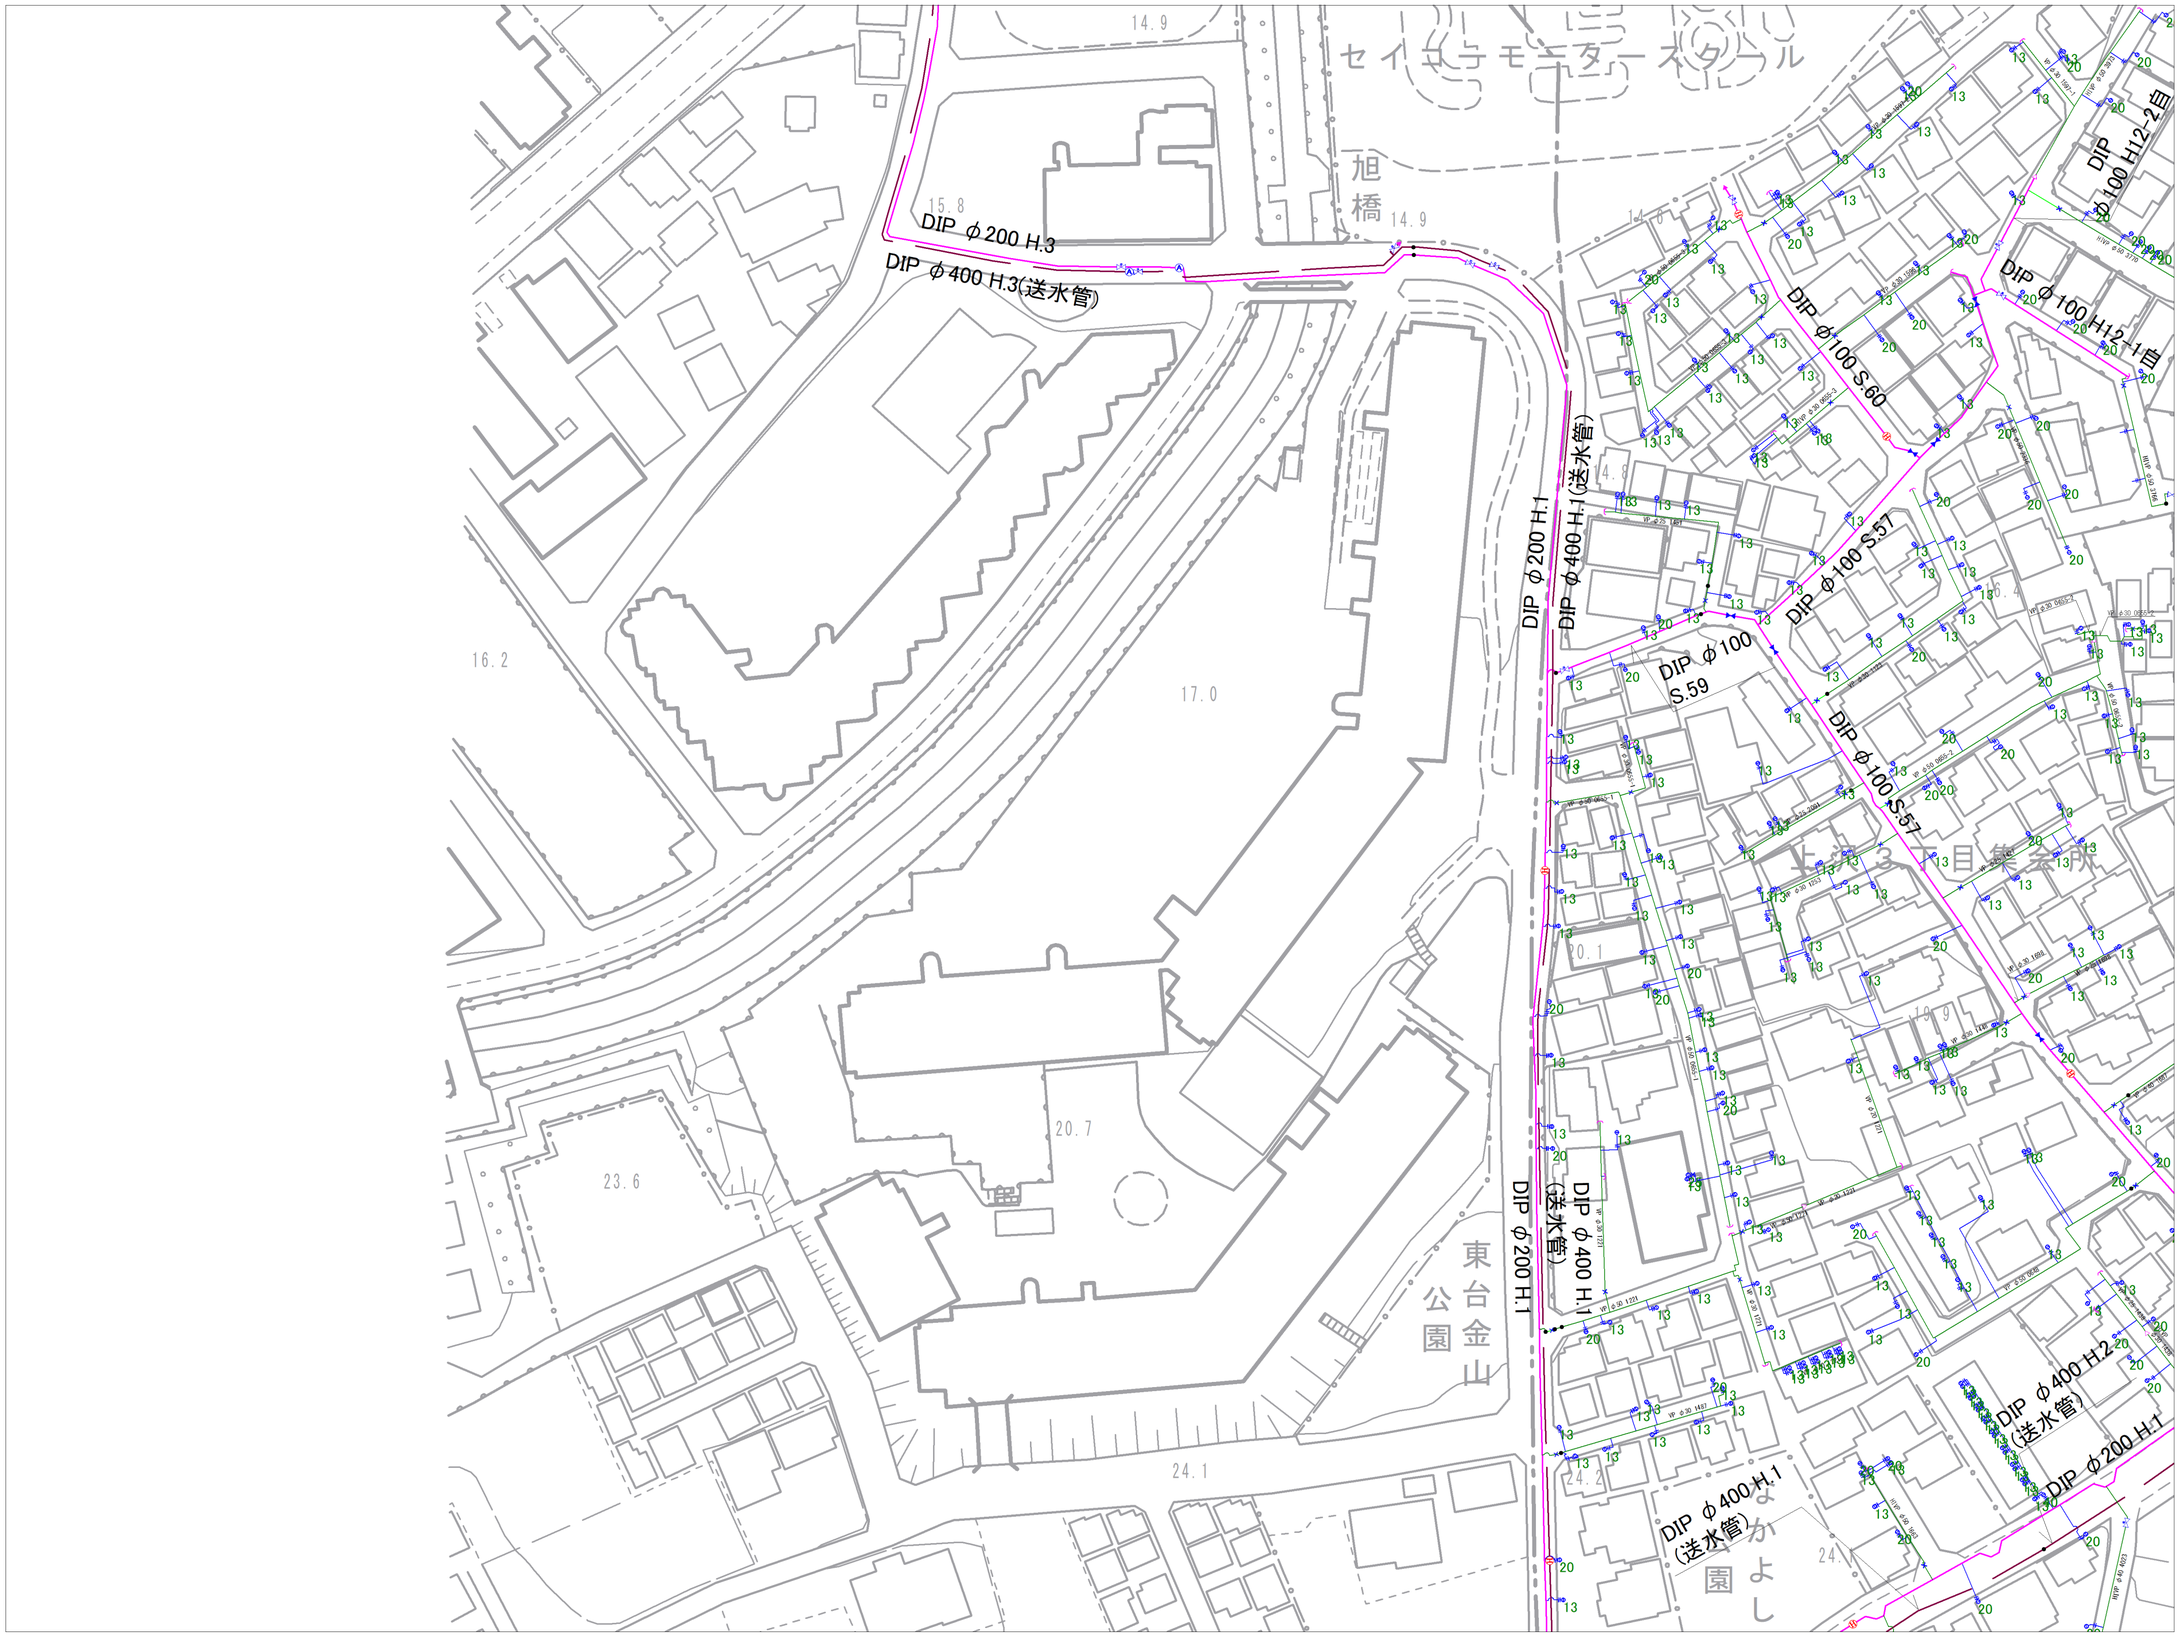

6－21	6－22	6－23
	9－02	9－03
	9－07	9－08

記号	種別
	配水管
	給水管
	連合管
	導水管
	送水管
	県水
	ケーブル管
	仕切弁(左廻閉)
	仕切弁(右廻閉)
	バタフライ弁
	ソフトシール弁
	不断水仕切弁
A	空気弁（単口）
A	空気弁付消火栓
	排泥弁
流	流量計
H	消火栓（地下式単口）
H	消火栓（地下式双口）
私	私設消火栓
	片落ち管
	泥吐口
	センド止め
	管種・年度変更点
	乙止水栓
	メーター
	メーター（円止水栓付）

配水管 管種
配水管 管径
配水管 工事番号
DIP φ100 R1-2自
メーター口径
20
φ50 2824
VP
連合管 工事番号
連合管 管径
連合管 管種

令和８年３月作成


富士見市上水道管路台帳図　（参考資料）

参考図となります（実測図ではありません）
現地の状況と異なる場合がありますので、必ず現地の確認を行ってください。

６－２２	６－２３	６－２４
９－０２	９－０３	９－０４
９－０７	９－０８	９－０９



記号	種別
	配水管
	給水管
	連合管
	導水管
	送水管
	県水
	ケーブル管
	仕切弁(左開閉)
	仕切弁(右開閉)
	バタフライ弁
	ソフトシール弁
	不断水仕切弁
A	空気弁(単口)
A	空気弁付消火栓
排	排泥弁
流	流量計
消(地下式単口)	消火栓
消(地下式双口)	消火栓
私	私設消火栓
	片落ち管
	泥吐口
	セン止め
	管種・年度変更点
	乙止水栓
	メーター
	メーター(円止水栓付)



富士見市水道課

令和８年３月作成


富士見市上水道管路台帳図　（参考資料）

参考図となります（実測図ではありません）
現地の状況と異なる場合がありますので、必ず現地の確認を行ってください。



６－２３	６－２４	６－２５
９－０３	９－０４	９－０５
９－０８	９－０９	９－１０

記号	種別
	配水管
	給水管
	連合管
	導水管
	送水管
	県水
	ケーブル管
	仕切弁(左廻閉)
	仕切弁(右廻閉)
	バタフライ弁
	ソフトシール弁
	不断水仕切弁
A	空気弁（単口）
仕	空気弁付消火栓
	排泥弁
流	流量計
H	消火栓（地下式単口）
H	消火栓（地下式双口）
私	私設消火栓
	片落ち管
	泥吐口
	センド止め
	管種・年度変更点
	乙止水栓
	メーター
	メーター（丙止水栓付）



富士見市水道課

令和８年３月作成


富士見市上水道管路台帳図　（参考資料）

参考図となります（実測図ではありません）
現地の状況と異なる場合がありますので、必ず現地の確認を行ってください。



６－２４	６－２５	７－２１
９－０４	９－０５	１０－０１
９－０９	９－１０	１０－０６

記号	種別
	配水管
	給水管
	連合管
	導水管
	送水管
	黒水
	ケーブル管
	仕切弁(左開閉)
	仕切弁(右開閉)
	バタフライ弁
	ソフトシール弁
	不断水仕切弁
A	空気弁(単口)
A	空気弁付消火栓
	排泥弁
流	流量計
H	消火栓(地下式単口)
H	消火栓(地下式双口)
私	私設消火栓
	片落ち管
	泥吐口
	センド止め
	管種・年度変更点
	乙止水栓
	メーター
	メーター(丙止水栓付)




富士見市水道課

令和８年３月作成


富士見市上水道管路台帳図　（参考資料）

参考図となります（実測図ではありません）
現地の状況と異なる場合がありますので、必ず現地の確認を行ってください。

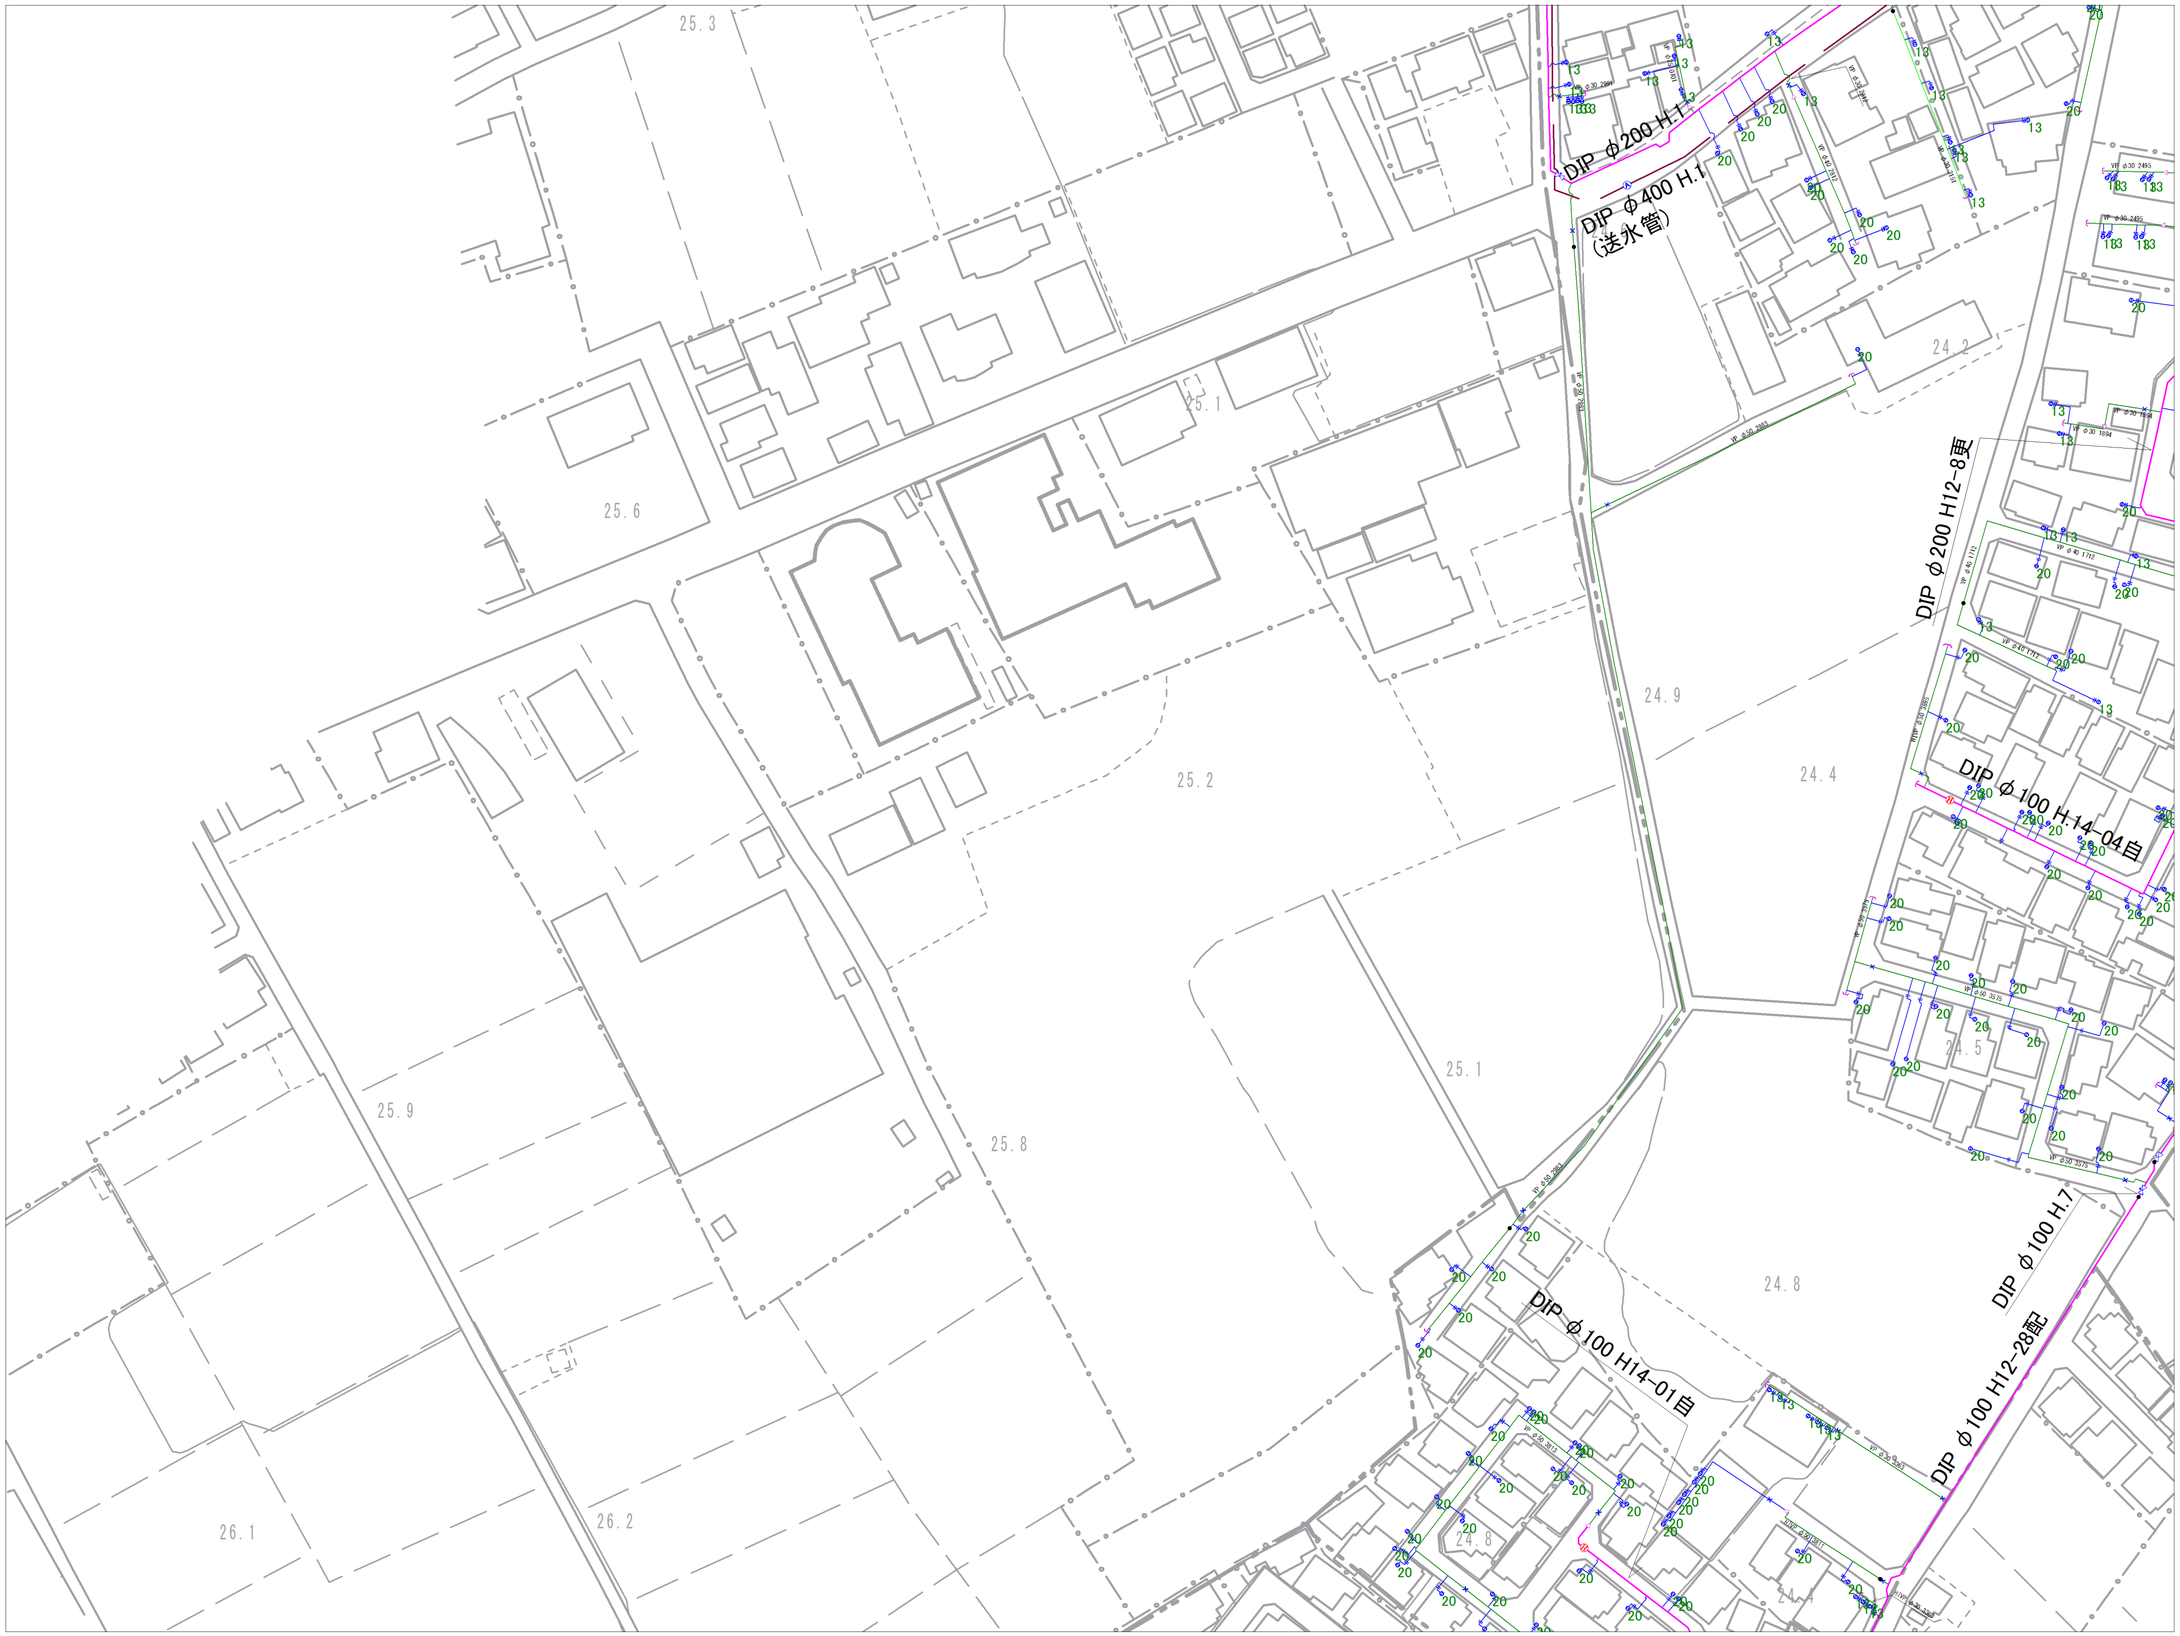

	９－０２	９－０３
	９－０７	９－０８
	９－１２	９－１３

記号	種別
	配水管
	給水管
	連合管
	導水管
	送水管
	県水
	ケーブル管
	仕切弁(左廻開)
	仕切弁(右廻開)
	バタフライ弁
	ソフトシール弁
	不断水仕切弁
A	空気弁（単口）
	空気弁付消火栓
	排泥弁
流	流量計
H	消火栓（地下式単口）
H	消火栓（地下式双口）
私	私設消火栓
	片落ち管
	泥吐口
	センド止め
	管種・年度変更点
	乙止水栓
	メーター
	メーター（門止水栓付）




富士見市水道課

令和８年３月作成


富士見市上水道管路台帳図　（参考資料）

参考図となります（実測図ではありません）
現地の状況と異なる場合がありますので、必ず現地の確認を行ってください。

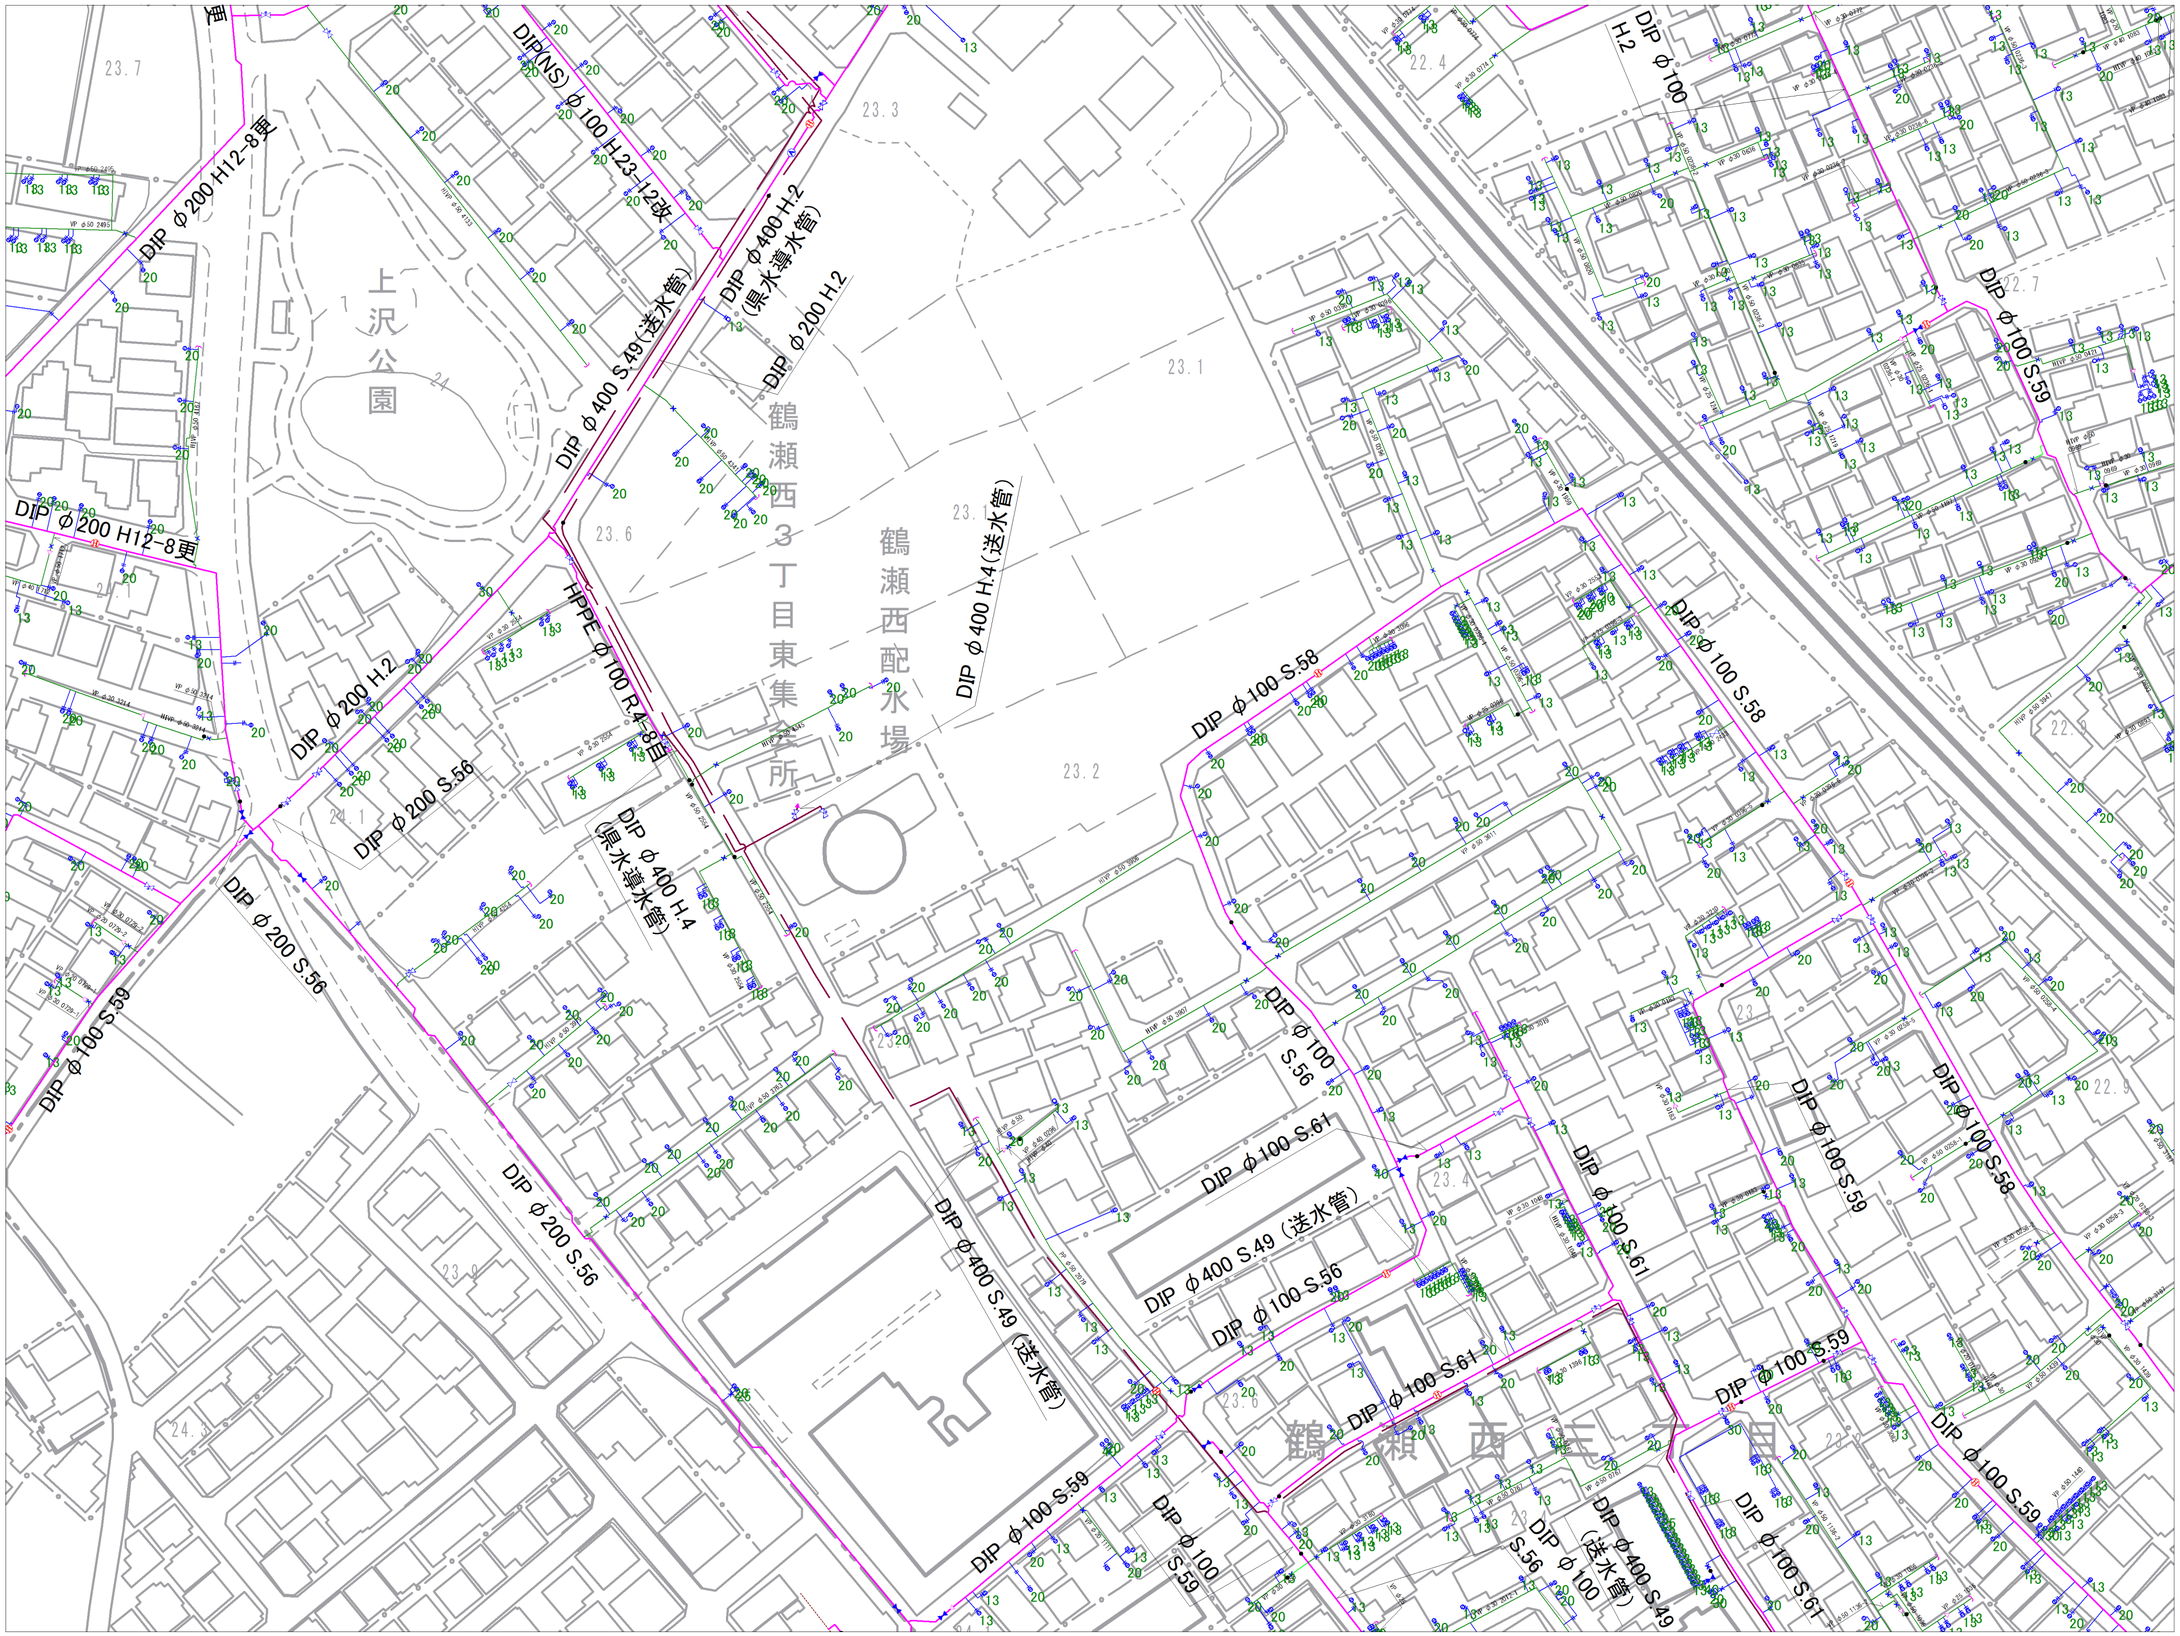

９－０２	９－０３	９－０４
９－０７	９－０８	９－０９
９－１２	９－１３	９－１４

記号	種別
	配水管
	給水管
	連合管
	導水管
	送水管
	県水
	ケーブル管
	仕切弁(左開閉)
	仕切弁(右開閉)
	バタフライ弁
	ソフトシール弁
	不断水仕切弁
A	空気弁（単口）
公	空気弁付消火栓
P	排泥弁
流	流量計
消	消火栓（地下式単口）
消	消火栓（地下式双口）
私	私設消火栓
	片落ち管
	泥吐口
	センド止め
	管種・年度変更点
	乙止水栓
	メーター
	メーター（門止水栓付）



富士見市水道課

令和８年３月作成


富士見市上水道管路台帳図　（参考資料）

参考図となります（実測図ではありません）
現地の状況と異なる場合がありますので、必ず現地の確認を行ってください。



９－０３	９－０４	９－０５
９－０８	９－０９	９－１０
９－１３	９－１４	９－１５

記号	種別
	配水管
	給水管
	連合管
	導水管
	送水管
	県水
	ケーブル管
	仕切弁(左廻閉)
	仕切弁(右廻閉)
	バタフライ弁
	ソフトシール弁
	不断水仕切弁
A	空気弁（単口）
	空気弁付消火栓
	排泥弁
流	流量計
H	消火栓（地下式単口）
H	消火栓（地下式双口）
私	私設消火栓
▷	片落ち管
▶	高社口
(	センド止め
●	管種・年度変更点
	乙止水栓
	メーター
	メーター（丙止水栓付）



富士見市水道課

令和８年３月作成


富士見市上水道管路台帳図　（参考資料）

参考図となります（実測図ではありません）
現地の状況と異なる場合がありますので、必ず現地の確認を行ってください。



9－04	9－05	10－01
9－09	9－10	10－06
9－14	9－15	10－11

記号	種別
	配水管
	給水管
	連合管
	導水管
	送水管
	県水
	ケーブル管
	仕切弁(左開閉)
	仕切弁(右開閉)
	バタフライ弁
	ソフトシール弁
	不断水仕切弁
A	空気弁(単口)
合	空気弁付消火栓
	排泥弁
流	流量計
消	消火栓(地下式単口)
消	消火栓(地下式双口)
私	私設消火栓
	片落ち管
	泥吐口
	センサ止め
	管種・年度変更点
	乙止水栓
	メーター
	メーター(門止水栓付)



富士見市水道課

令和８年３月作成

富士見市上水道管路台帳図　（参考資料）


参考図となります（実測図ではありません）
現地の状況と異なる場合がありますので、必ず現地の確認を行ってください。



	９－０７	９－０８
	９－１２	９－１３
		９－１８

N

記　号	種　別
	配　水　管
	給　水　管
	連　合　管
	導　水　管
	送　水　管
	県　　水
	ケーブル管
	仕切弁(左廻閉)
	仕切弁(右廻閉)
	バタフライ弁
	ソフトシール弁
	不断水仕切弁
A	空気弁（単口）
A 消	空気弁付消火栓
P	排　泥　弁
流	流　量　計
H	消　火　栓（地下式単口）
H	消　火　栓（地下式双口）
私	私設消火栓
	片落ち管
	泥　吐　口
	セ　ン　止　め
	管種・年度変更点
	乙止水栓
	メ　ー　タ　ー
	メ　ー　タ　ー（門止水栓付）




富士見市水道課

令和８年３月作成


富士見市上水道管路台帳図　（参考資料）

参考図となります（実測図ではありません）
現地の状況と異なる場合がありますので、必ず現地の確認を行ってください。

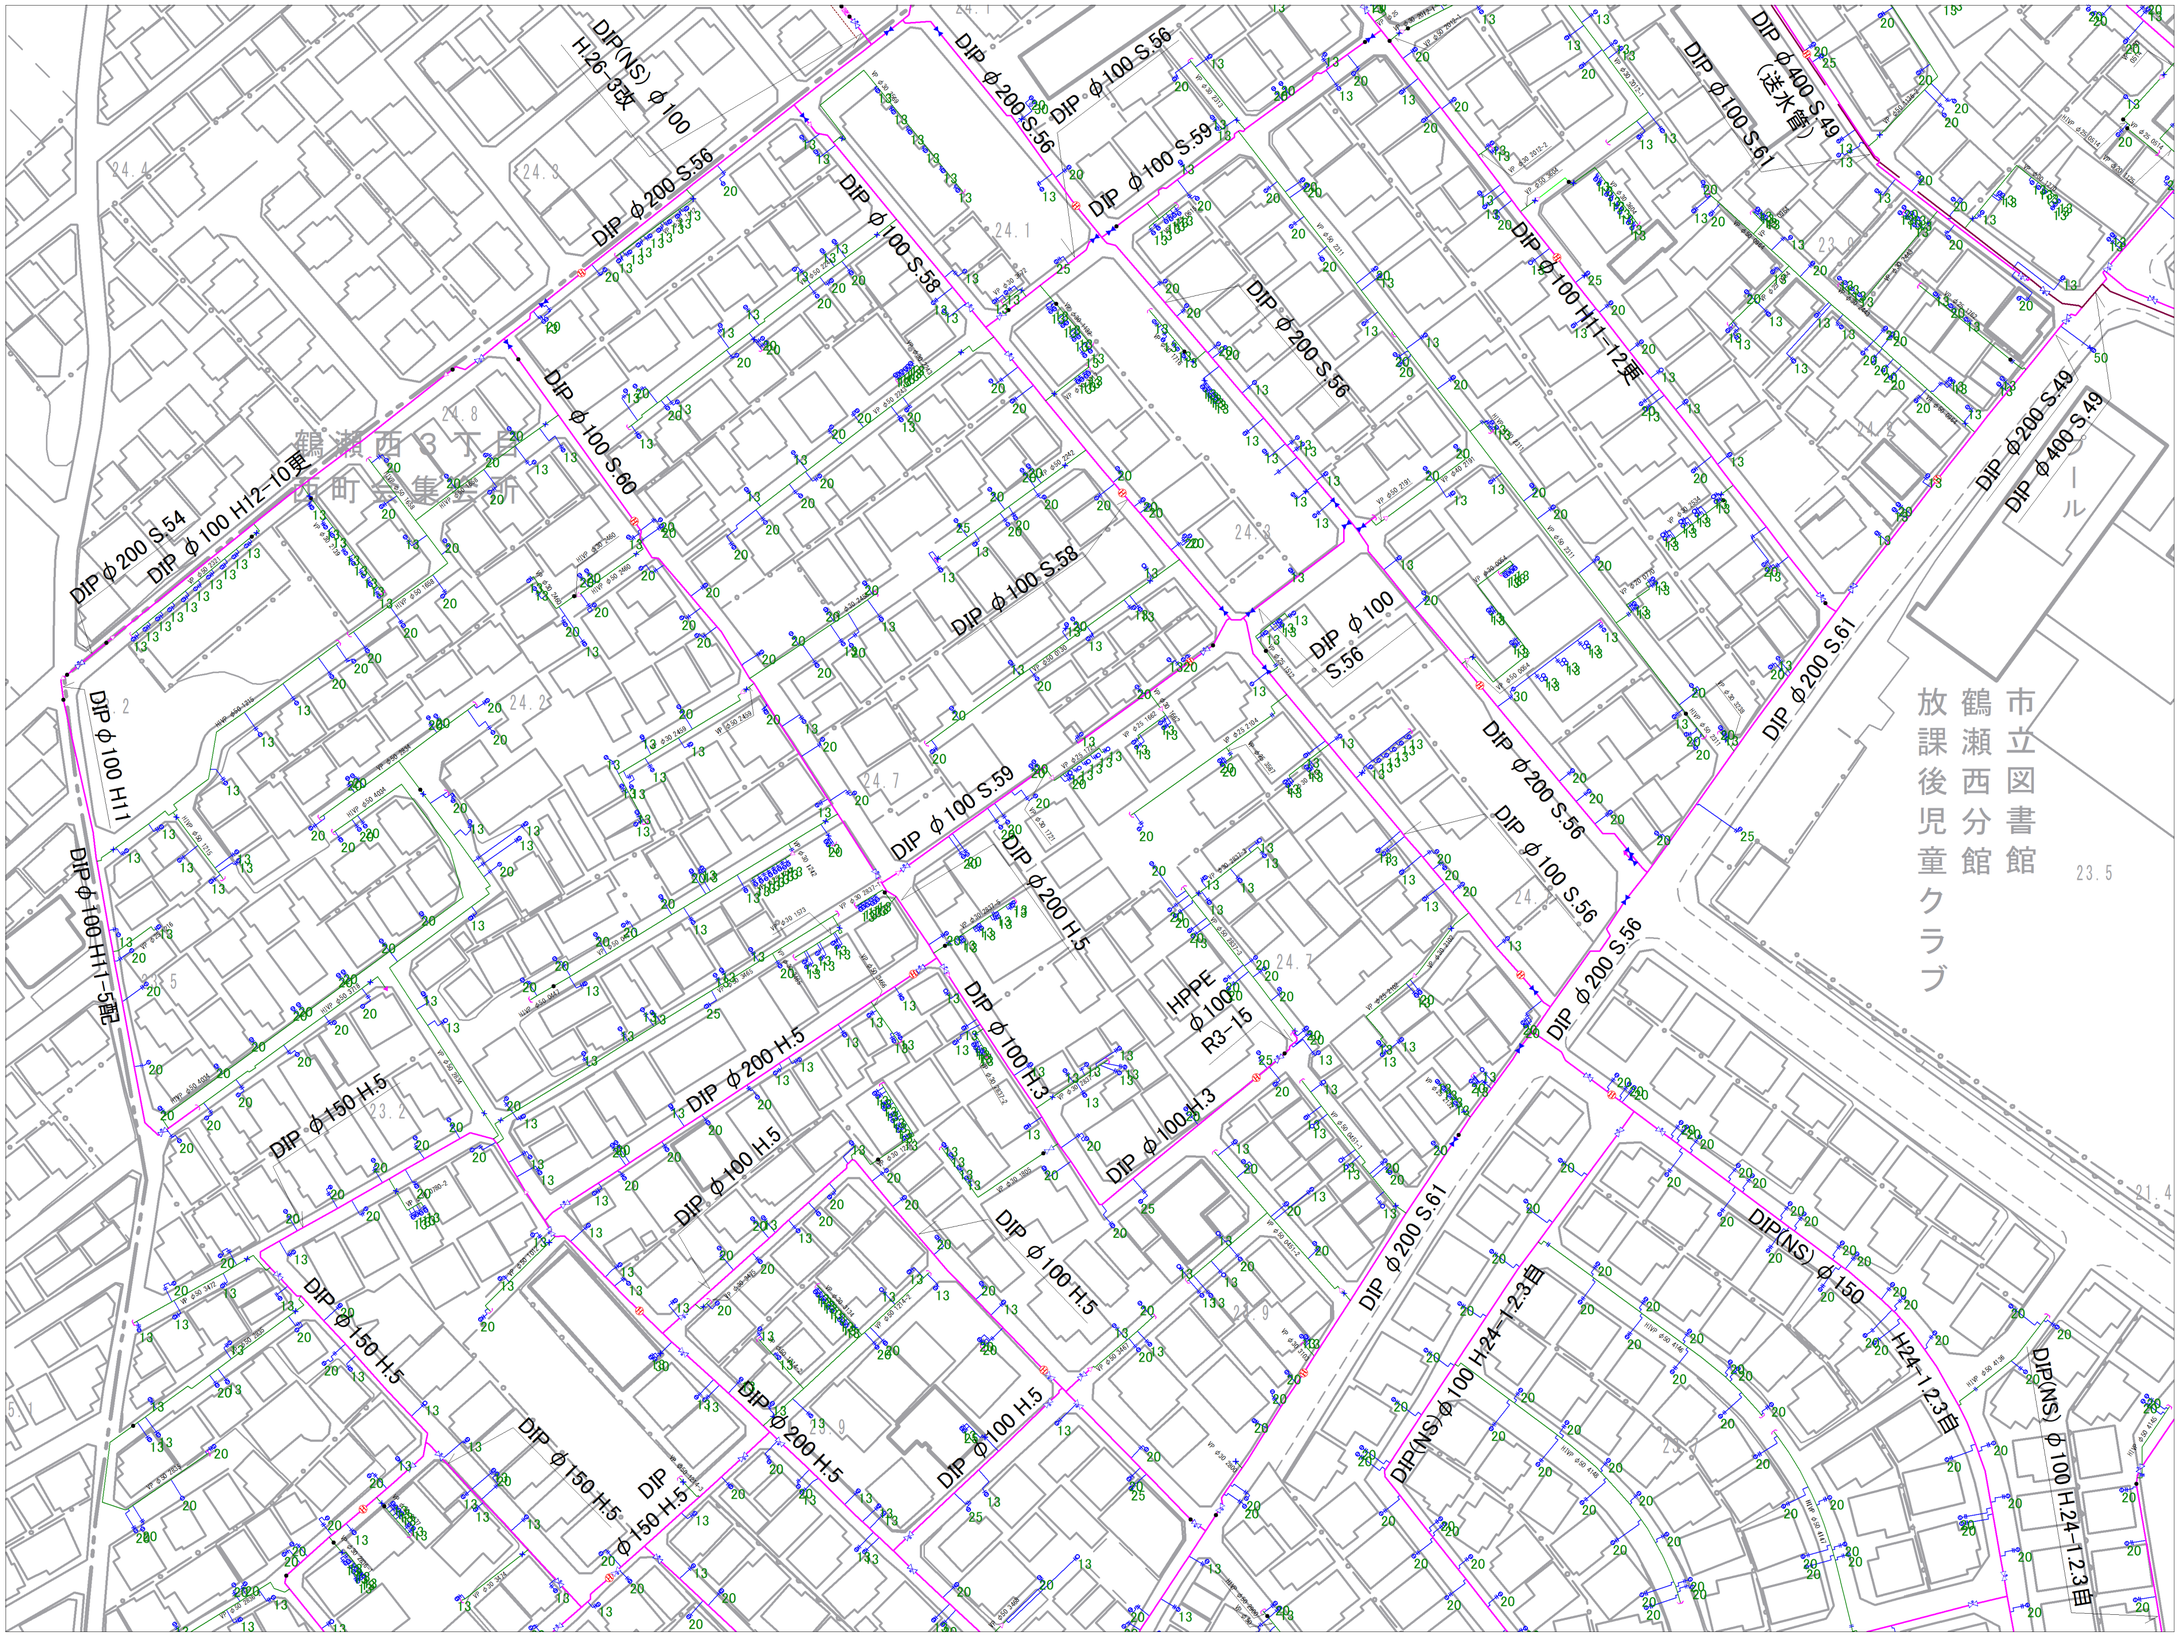

９－０７	９－０８	９－０９
９－１２	９－１３	９－１４
	９－１８	９－１９

記号	種別
	配水管
	給水管
	連合管
	導水管
	送水管
	県水
	ケーブル管
	仕切弁(左開閉)
	仕切弁(右開閉)
	バタフライ弁
	ソフトシール弁
	不断水仕切弁
A	空気弁（単口）
A	空気弁付消火栓
	排泥弁
流	流量計
H	消火栓（地下式単口）
H	消火栓（地下式双口）
私	私設消火栓
	片落ち管
	泥吐口
	センド止め
	管種・年度変更点
	乙止水栓
	メーター
	メーター（丙止水栓付）




富士見市水道課

令和８年３月作成


富士見市上水道管路台帳図　（参考資料）

参考図となります（実測図ではありません）
現地の状況と異なる場合がありますので、必ず現地の確認を行ってください。

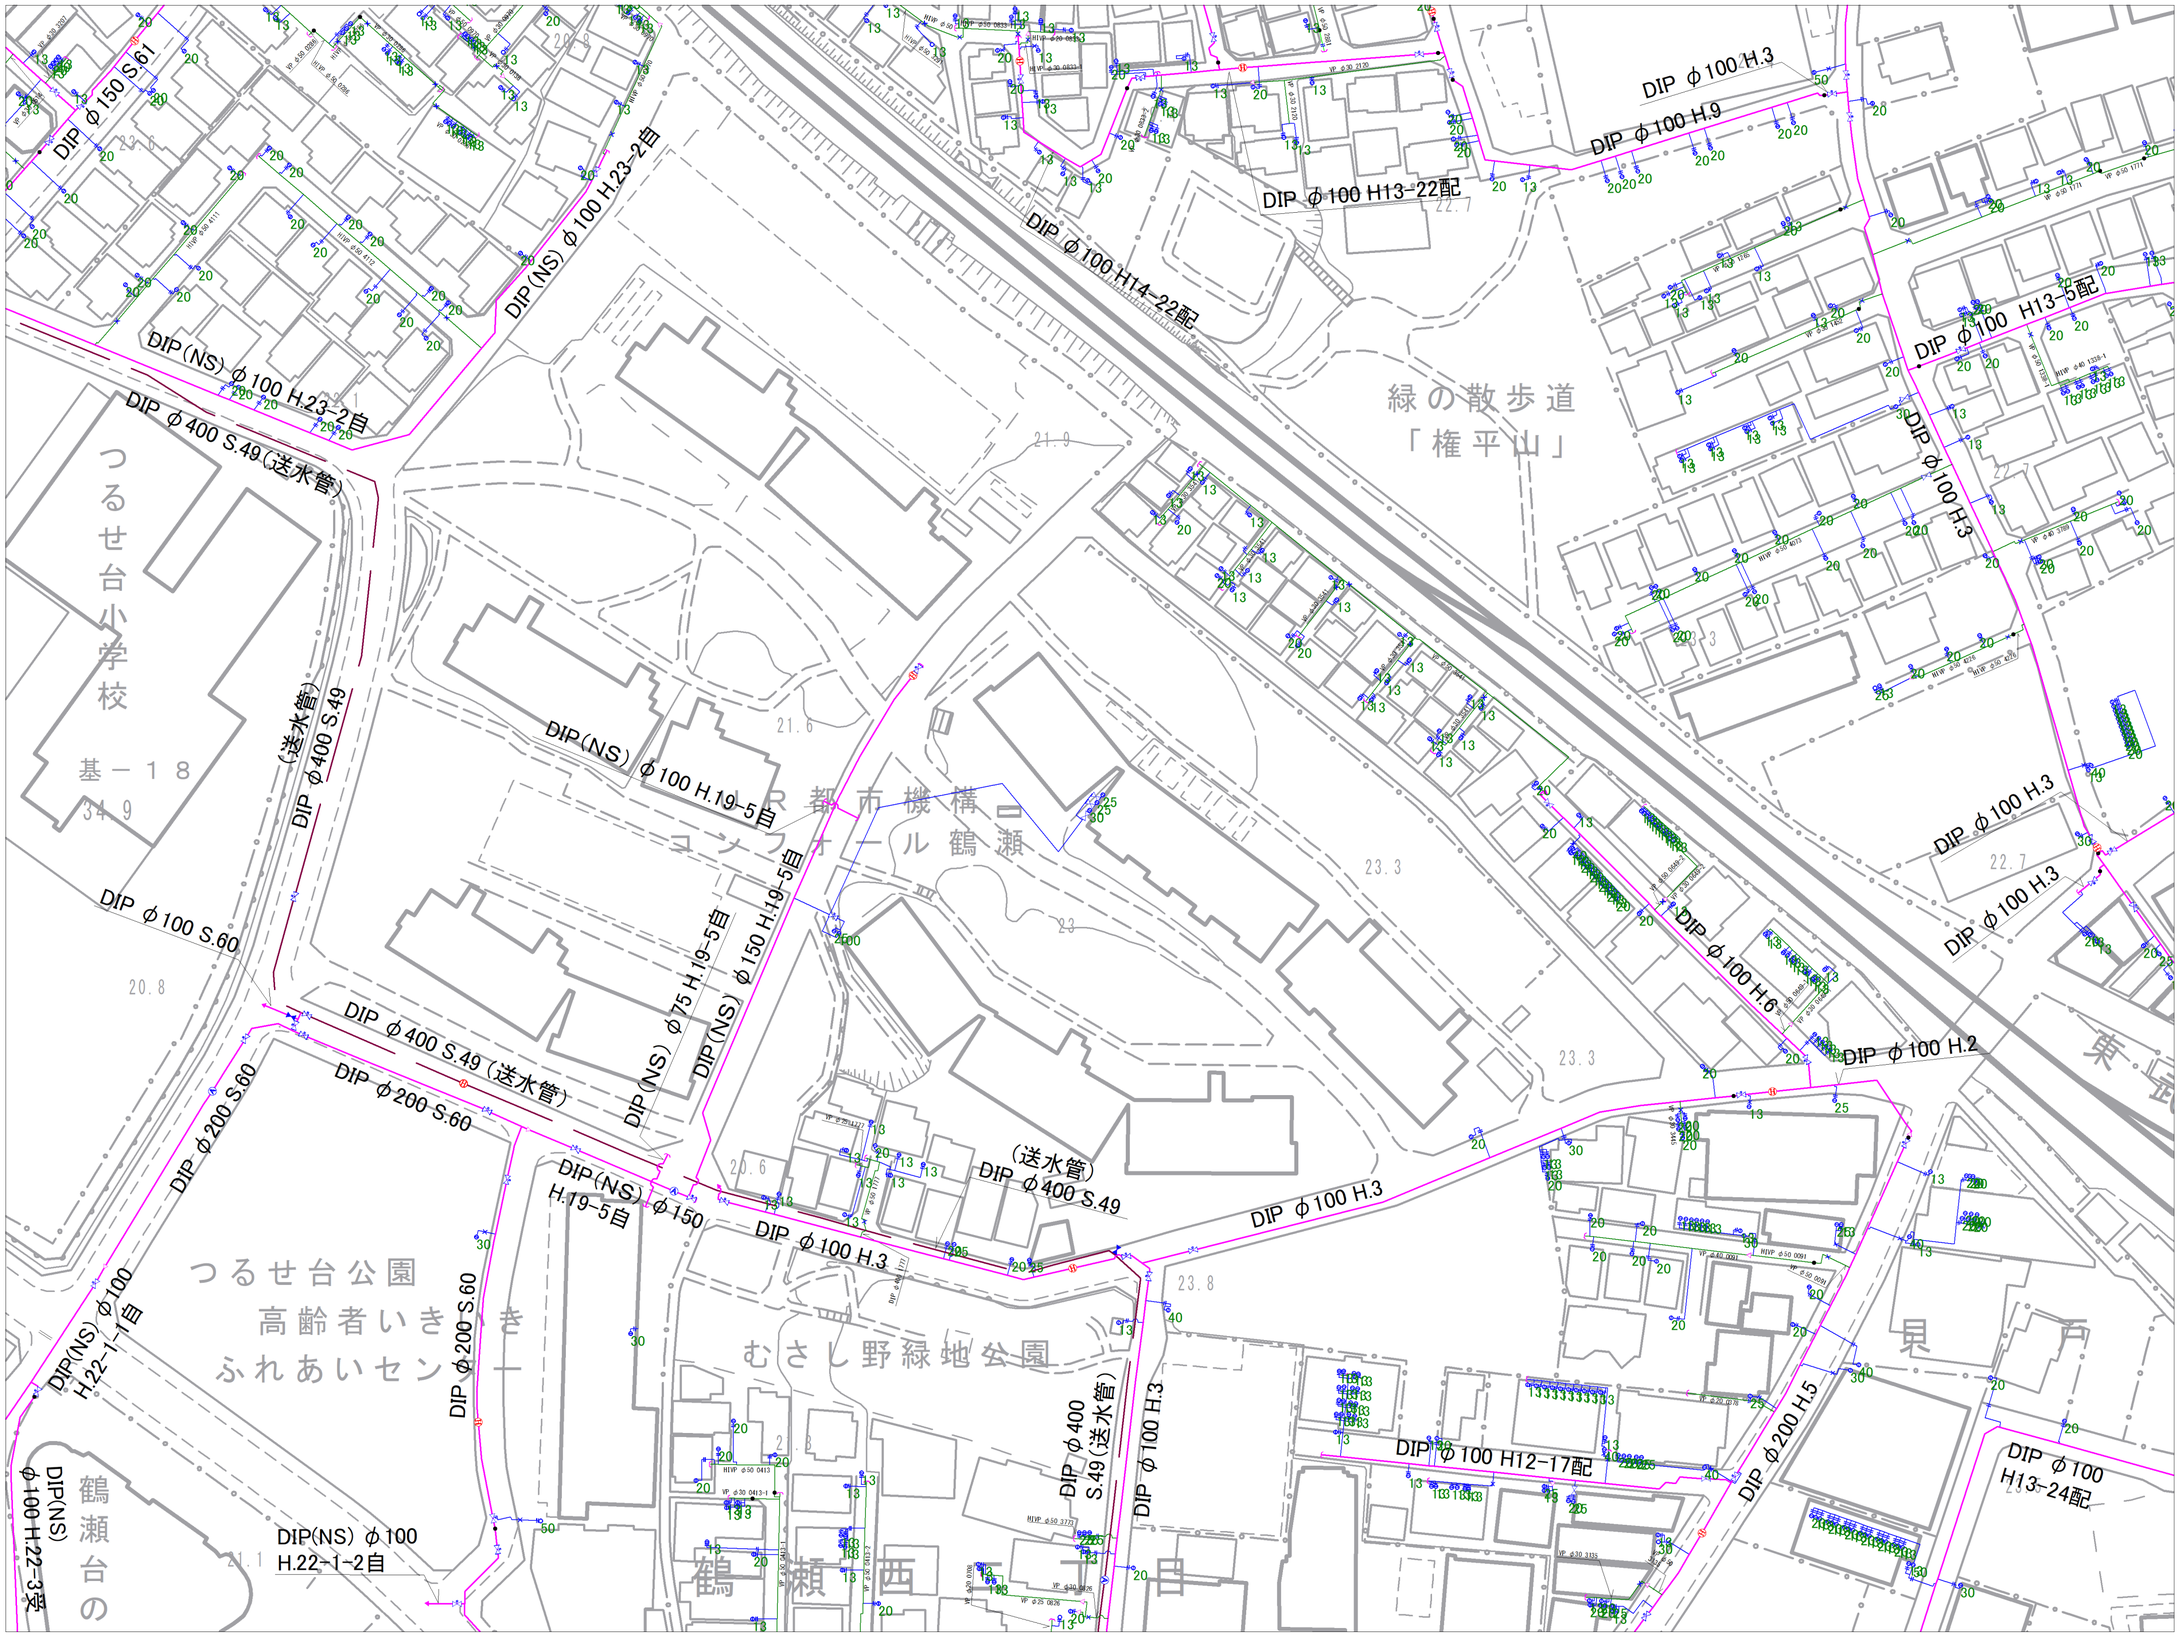

９－０８	９－０９	９－１０
９－１３	９－１４	９－１５
９－１８	９－１９	９－２０

記号	種別
	配水管
	給水管
	連合管
	導水管
	送水管
	県水
	ケーブル管
	仕切弁(左開閉)
	仕切弁(右開閉)
	バタフライ弁
	ソフトシール弁
	不断水仕切弁
Ⓐ	空気弁（単口）
Ⓐ	空気弁付消火栓
	排泥弁
流	流量計
Ⓗ	消火栓（地下式単口）
Ⓗ	消火栓（地下式双口）
私	私設消火栓
▷	片落ち管
▶	泥吐口
(	センサ止め
●	管種・年度変更点
‖	乙止水栓
⊖	メーター
⊖	メーター（門止水栓付）



富士見市水道課

令和８年３月作成

富士見市上水道管路台帳図　（参考資料）

参考図となります（実測図ではありません）
現地の状況と異なる場合がありますので、必ず現地の確認を行ってください。


DIP φ150 H.2
DIP(NS) φ100 H.23-1自
DIP φ100 H.18-3自
DIP φ200 H.1
DIP φ100 H.1
DIP φ200 H.3
DIP φ150
DIP φ75 H.19-56廻修
DIP(K) φ100 H.20-2東
DIP(K) φ100 H.20-12改
DIP(NS) φ100 H.21-3東
DIP(NS) φ100 H.21-2東
DIP(NS) φ200 H.21-2東
DIP(NS) φ200 H.22-1東
DIP(NS) φ150 H.19
DIP(NS) φ150 H.22-1東
DIP(NS) φ100 H.22-4東
DIP(NS) φ100 H.24-4東
DIP(NS) φ100 H.21-3東
DIP(NS) φ100 H.25-3東
DIP(NS) φ200 H.27-99自
DIP(NS) φ150
DIP(NS) φ200 H.25-3東
DIP(NS) φ200 H.21-4東
DIP(NS) φ150 H.21-4東
DIP(NS) φ100 H.22-1東
DIP(NS) φ100 H.21-4東
DIP(NS) φ150 H.22-2東
DIP(NS) φ150 H.23-1東
DIP(NS) φ100 H.23-2東
DIP(NS) φ150 H.23-2東
DIP(NS) φ100 H.26-1東
DIP(NS) φ100 H.25-2東
DIP(NS) φ100 H.22-2東
DIP(NS) φ100 H.25-1東
DIP(GX) φ100 R.5-2東
DIP(GX) φ100 R.5-3東
DIP(GX) φ100 R1-5自
DIP(GX) φ100 R.1-4配
DIP(GX) φ100 R.4-1東
DIP(GX) φ100 R.3-16自
DIP φ100 H13-24配
DIP φ150 H.1
DIP φ150 H.14-1配
DIP φ100 S.63
DIP φ100 H.18
DIP φ100 H.17
DIP φ100 H.15-9改
DIP φ100 H.19-13改
DIP φ100 H.15-7受
DIP φ100 R1-2自
DIP φ300 H.1
DIP(K) φ200 H.21-1東
DIP φ100 H.15-13改
DIP φ100 H.16
DIP φ100 H.24-3東
DIP φ100 H.23-2東
DIP φ100 H.22-3東
DIP φ150 H.23-2東
DIP φ100 H.19-13改
DIP φ100 H.15-9改
DIP φ100 H.15-7受
DIP(NS) φ100 H.25-1東
DIP(NS) φ150 H28-99
DIP(NS) φ150 H.22-2東
DIP(NS) φ100 R.2-1配
DIP(NS) φ100 R.1-4配
DIP(NS) φ100 H.25-2東
DIP(NS) φ100 H.22-2東
DIP(NS) φ150 H.23-1東
DIP(NS) φ100 H.23-3東
DIP(NS) φ100 H.21-4東
DIP(NS) φ100 H.22-1東
DIP(NS) φ100 H.21-4東
DIP(NS) φ150 H.22-2東
DIP(NS) φ100 H.21-4東
DIP(NS) φ200 H.21-4東
DIP(NS) φ200 H.25-3東
DIP(NS) φ200 H.27-99自
DIP(NS) φ150
DIP(NS) φ100 H.21-3東
DIP(NS) φ100 H.21-2東
DIP(NS) φ200 H.21-2東
DIP(NS) φ200 H.22-1東
DIP(NS) φ150 H.19
DIP(NS) φ150 H.22-1東
DIP(NS) φ100 H.22-4東
DIP(NS) φ100 H.24-4東
DIP(NS) φ100 H.24-3東
DIP(NS) φ100 H.23-2東
DIP(NS) φ150 H.23-2東
DIP(NS) φ100 H.26-1東
DIP(NS) φ100 H.25-2東
DIP(NS) φ100 H.22-2東
DIP(NS) φ100 H.25-1東
DIP(NS) φ150 H28-99
DIP(NS) φ150 H.22-2東
DIP(NS) φ100 R.2-1配
DIP(NS) φ100 R.1-4配
DIP(NS) φ100 H.25-2東
DIP(NS) φ100 H.22-2東
DIP(NS) φ150 H.23-1東
DIP(NS) φ100 H.23-3東
DIP(NS) φ100 H.21-4東
DIP(NS) φ100 H.22-1東
DIP(NS) φ100 H.21-4東
DIP(NS) φ150 H.22-2東
DIP(NS) φ150 H.23-1東
DIP(NS) φ100 H.23-2東
DIP(NS) φ150 H.23-2東
DIP(NS) φ100 H.26-1東
DIP(NS) φ100 H.25-2東
DIP(NS) φ100 H.22-2東
DIP(NS) φ100 H.25-1東
DIP(GX) φ100 R.5-2東
DIP(GX) φ100 R.5-3東
DIP(GX) φ100 R1-5自
DIP(GX) φ100 R.1-4配
DIP(GX) φ100 R.4-1東
DIP(GX) φ100 R.3-16自
DIP φ100 H13-24配
DIP φ150 H.1
DIP φ150 H.14-1配
DIP φ100 S.63
DIP φ100 H.18
DIP φ100 H.17
DIP φ100 H.15-9改
DIP φ100 H.19-13改
DIP φ100 H.15-7受
DIP φ100 R1-2自
DIP φ300 H.1
DIP(K) φ200 H.21-1東
DIP φ100 H.15-13改
DIP φ100 H.16
DIP φ100 H.24-3東
DIP φ100 H.23-2東
DIP φ100 H.22-3東
DIP φ150 H.23-2東
DIP φ100 H.19-13改
DIP φ100 H.15-9改
DIP φ100 H.15-7受
DIP(NS) φ100 H.25-1東
DIP(NS) φ150 H28-99
DIP(NS) φ150 H.22-2東
DIP(NS) φ100 R.2-1配
DIP(NS) φ100 R.1-4配
DIP(NS) φ100 H.25-2東
DIP(NS) φ100 H.22-2東
DIP(NS) φ150 H.23-1東
DIP(NS) φ100 H.23-3東
DIP(NS) φ100 H.21-4東
DIP(NS) φ100 H.22-1東
DIP(NS) φ100 H.21-4東
DIP(NS) φ150 H.22-2東
DIP(NS) φ150 H.23-2東
DIP(NS) φ100


富士見市上水道管路台帳図　（参考資料）

参考図となります（実測図ではありません）
現地の状況と異なる場合がありますので、必ず現地の確認を行ってください。



９－１２	９－１３	９－１４
	９－１８	９－１９
９－２２	９－２３	９－２４

記号	種別
	配水管
	給水管
	連合管
	導水管
	送水管
	県水
	ケーブル管
	仕切弁(左廻閉)
	仕切弁(右廻閉)
	バタフライ弁
	ソフトシール弁
	不断水仕切弁
A	空気弁（単口）
仕	空気弁付消火栓
	排泥弁
流	流量計
甲	消火栓（地下式単口）
甲	消火栓（地下式双口）
私	私設消火栓
	片落ち管
	泥吐口
	セン止め
	管種・年度変更点
	乙止水栓
	メーター
	メーター（丙止水栓付）




富士見市水道課

令和８年３月作成


富士見市上水道管路台帳図　（参考資料）

参考図となります（実測図ではありません）
現地の状況と異なる場合がありますので、必ず現地の確認を行ってください。

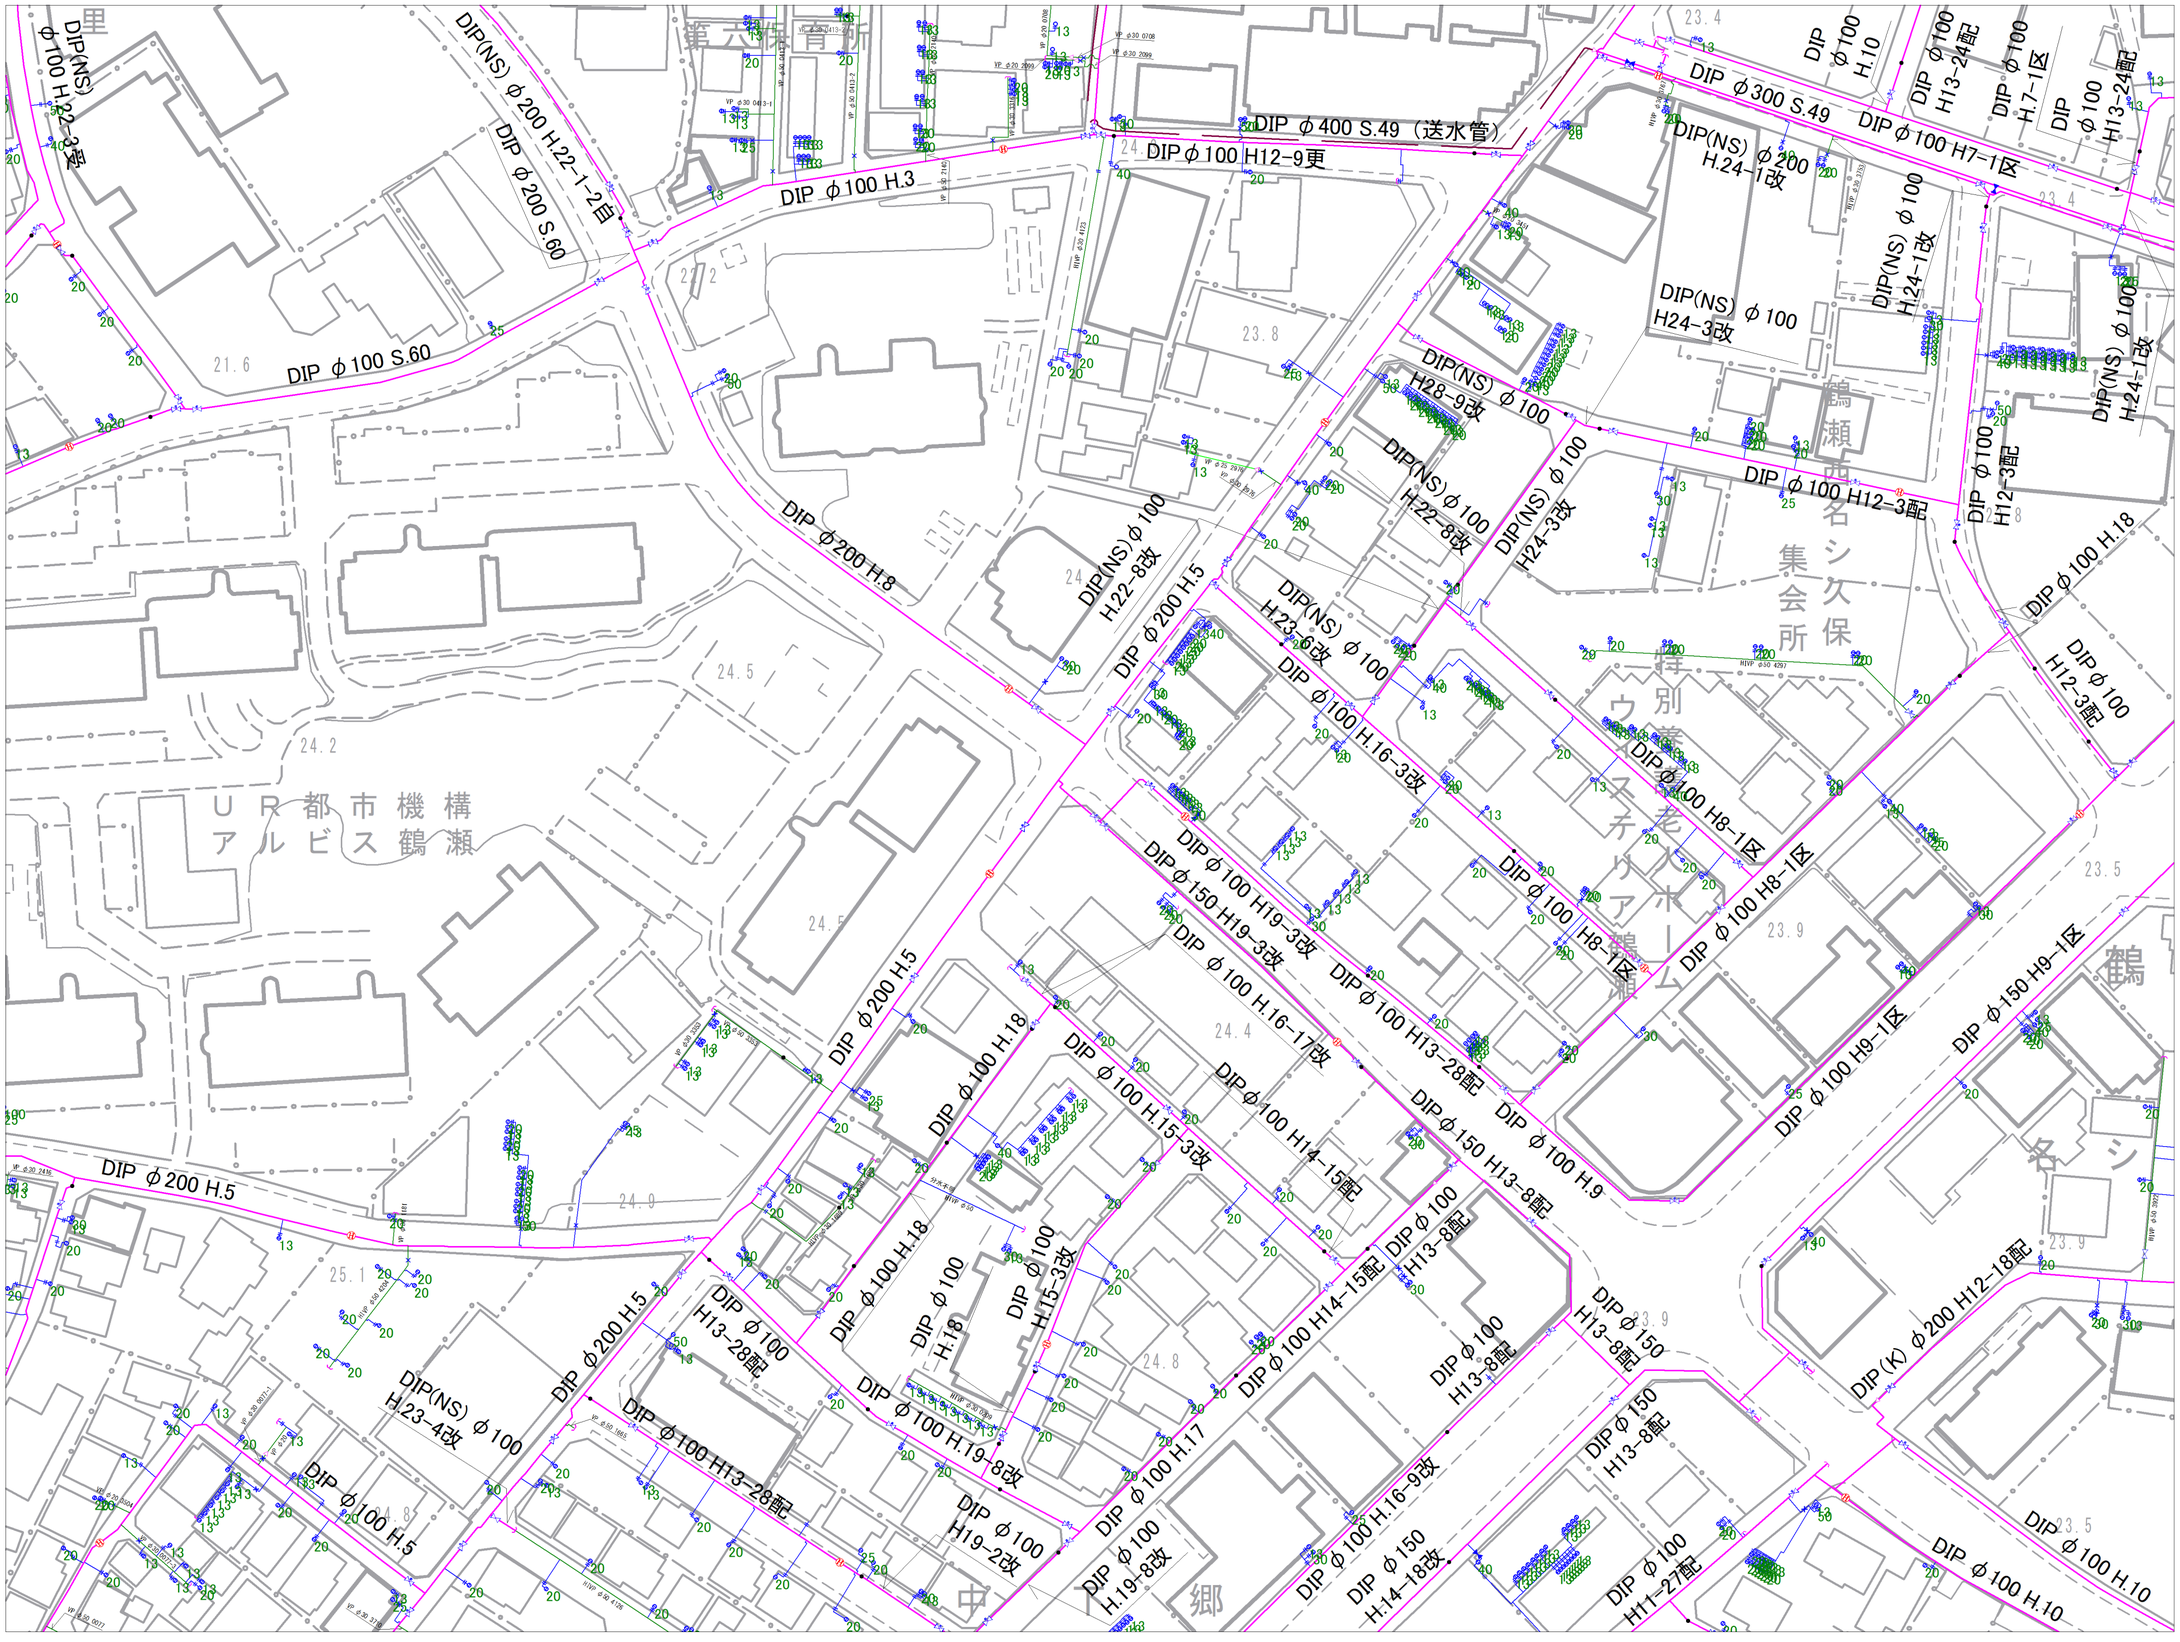

９－１３	９－１４	９－１５
９－１８	９－１９	９－２０
９－２３	９－２４	９－２５

記号	種別
	配水管
	給水管
	連合管
	導水管
	送水管
	県水
	ケーブル管
	仕切弁(左開閉)
	仕切弁(右開閉)
	バタフライ弁
	ソフトシール弁
	不断水仕切弁
A	空気弁（単口）
A	空気弁付消火栓
	排泥弁
流	流量計
消	消火栓（地下式単口）
消	消火栓（地下式双口）
私	私設消火栓
	片落ち管
	泥吐口
	センサ止め
	管種・年度変更点
	乙止水栓
	メーター
	メーター（門止水栓付）




富士見市水道課

令和８年３月作成


富士見市上水道管路台帳図　（参考資料）

参考図となります（実測図ではありません）
現地の状況と異なる場合がありますので、必ず現地の確認を行ってください。

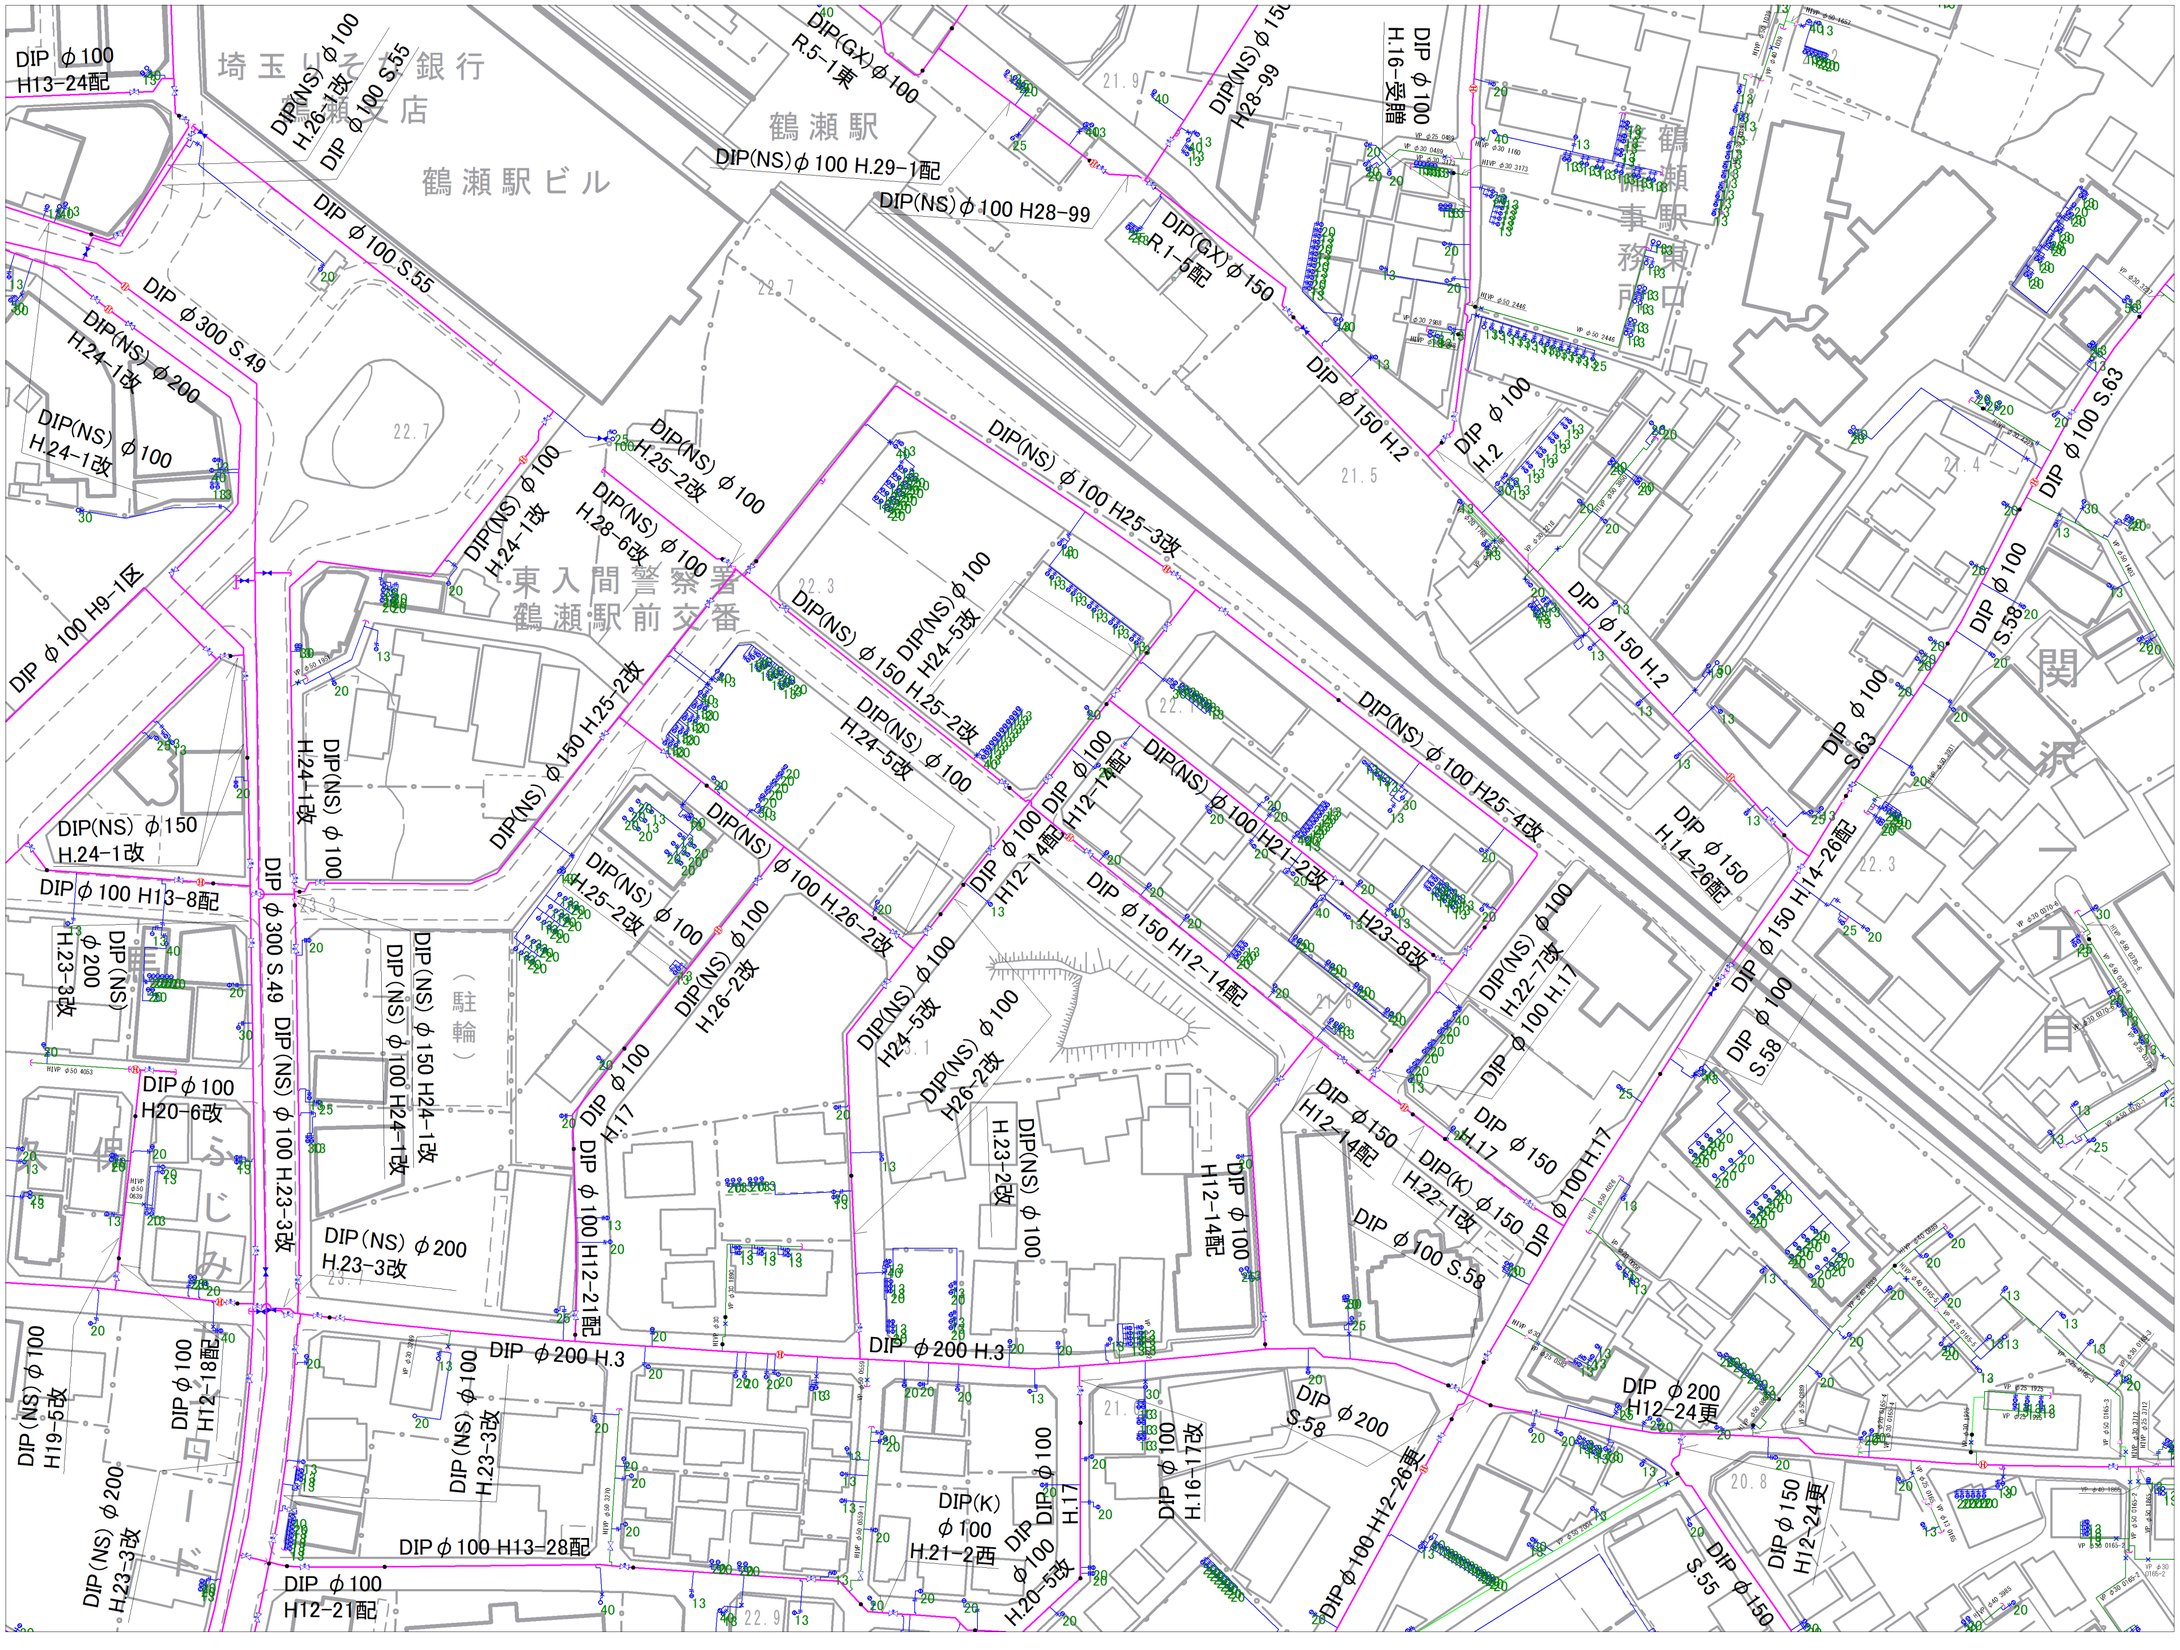

９－１４	９－１５	１０－１１
９－１９	９－２０	１０－１６
９－２４	９－２５	１０－２１

記号	種別
	配水管
	給水管
	連合管
	導水管
	送水管
	県水
	ケーブル管
	仕切弁(左開閉)
	仕切弁(右開閉)
	バタフライ弁
	ソフトシール弁
	不断水仕切弁
A	空気弁（単口）
A	空気弁付消火栓
	排泥弁
流	流量計
H	消火栓（地下式単口）
H	消火栓（地下式双口）
私	私設消火栓
	片落ち管
	泥吐口
	センサー
	管種・年度変更点
	乙止水栓
	メーター
	メーター（門止水栓付）




富士見市水道課

令和８年３月作成

富士見市上水道管路台帳図　（参考資料）


参考図となります（実測図ではありません）
現地の状況と異なる場合がありますので、必ず現地の確認を行ってください。

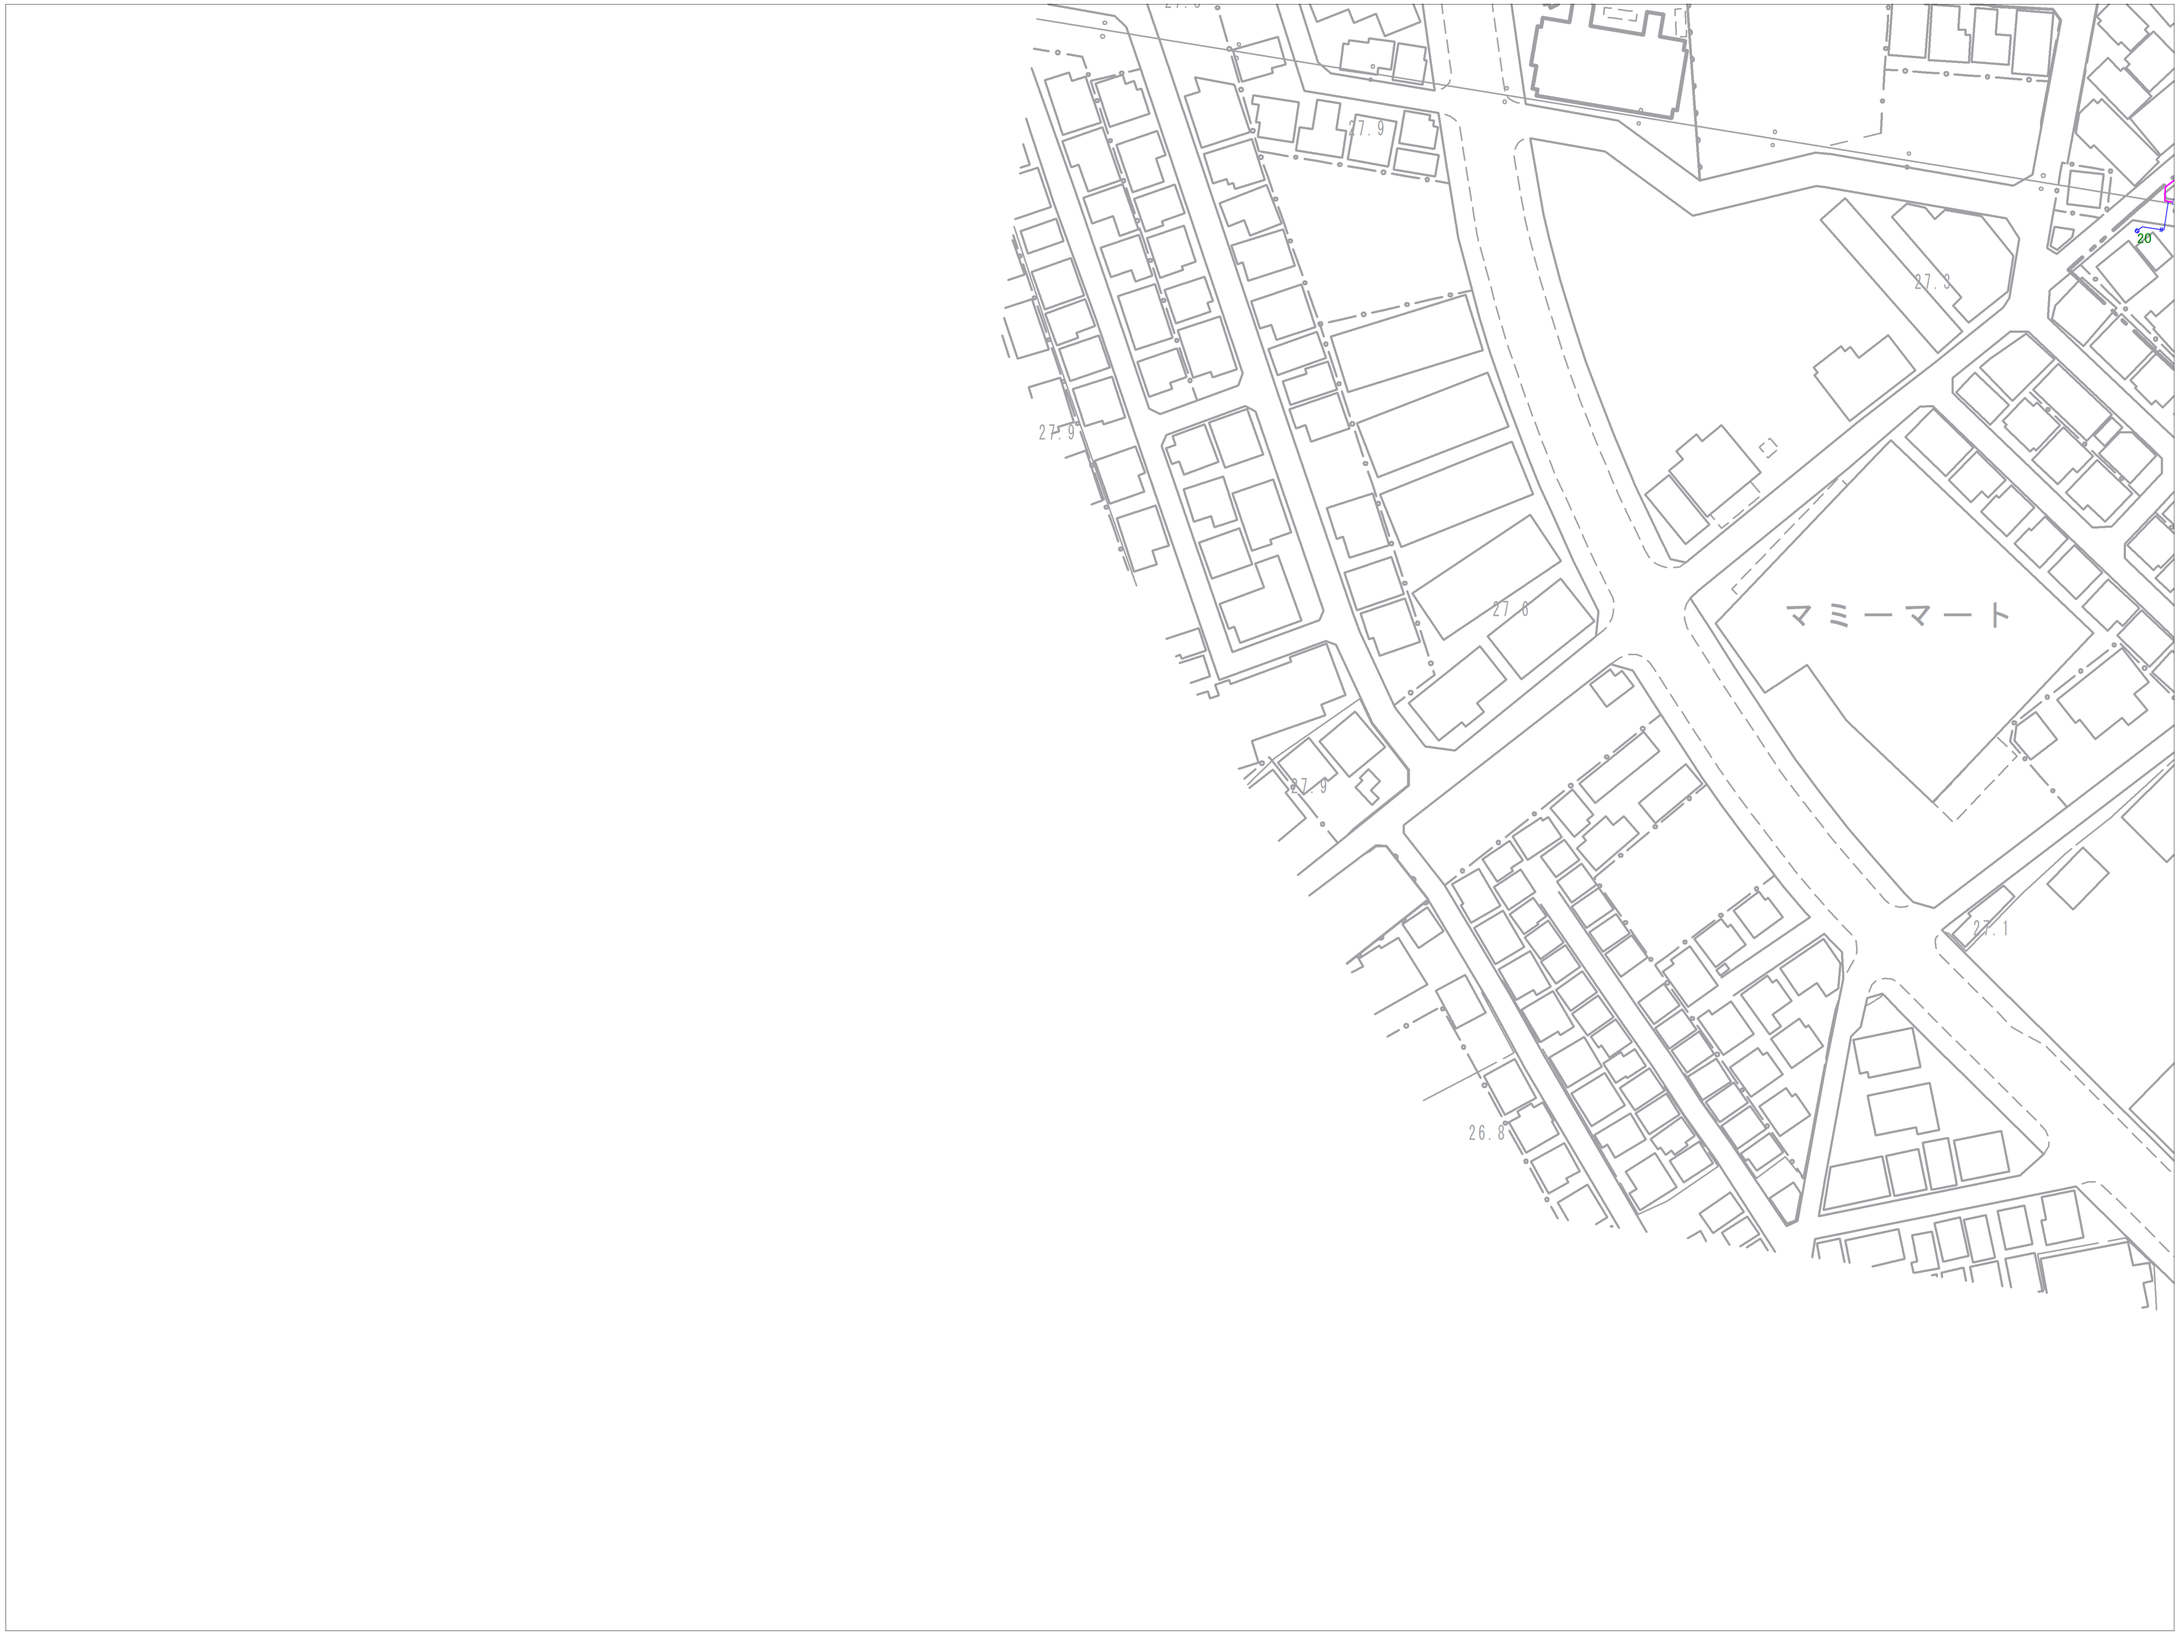

		９－１８
	９－２２	９－２３

N

記　号	種　別
	配　水　管
	給　水　管
	連　合　管
	導　水　管
	送　水　管
	原　　水
	ケーブル管
	仕切弁(左廻開)
	仕切弁(右廻開)
	バタフライ弁
	ソフトシール弁
	不断水仕切弁
A	空気弁（単口）
A	空気弁付消火栓
	排　泥　弁
流	流　量　計
H	消　火　栓（地下式単口）
H	消　火　栓（地下式双口）
私	私設消火栓
	片　落　ち　管
	泥　吐　口
	セ　ン　止　め
	管種・年度変更点
	乙止水栓
	メ　ー　タ　ー
	メ　ー　タ　ー（丙止水栓付）



富士見市水道課


富士見市上水道管路台帳図　（参考資料）

参考図となります（実測図ではありません）
現地の状況と異なる場合がありますので、必ず現地の確認を行ってください。



	９－１８	９－１９
９－２２	９－２３	９－２４
		１３－０４

記号	種別
	配水管
	給水管
	連合管
	導水管
	送水管
	県水
	ケーブル管
	仕切弁(左廻閉)
	仕切弁(右廻閉)
	バタフライ弁
	ソフトシール弁
	不断水仕切弁
A	空気弁（単口）
A	空気弁付消火栓
	排泥弁
流	流量計
H	消火栓（地下式単口）
H	消火栓（地下式双口）
私	私設消火栓
	片落ち管
	泥吐口
	センド止め
	管種・年度変更点
	乙止水栓
	メーター
	メーター（円止水栓付）




富士見市水道課

令和８年３月作成

富士見市上水道管路台帳図　（参考資料）

参考図となります（実測図ではありません）
現地の状況と異なる場合がありますので、必ず現地の確認を行ってください。

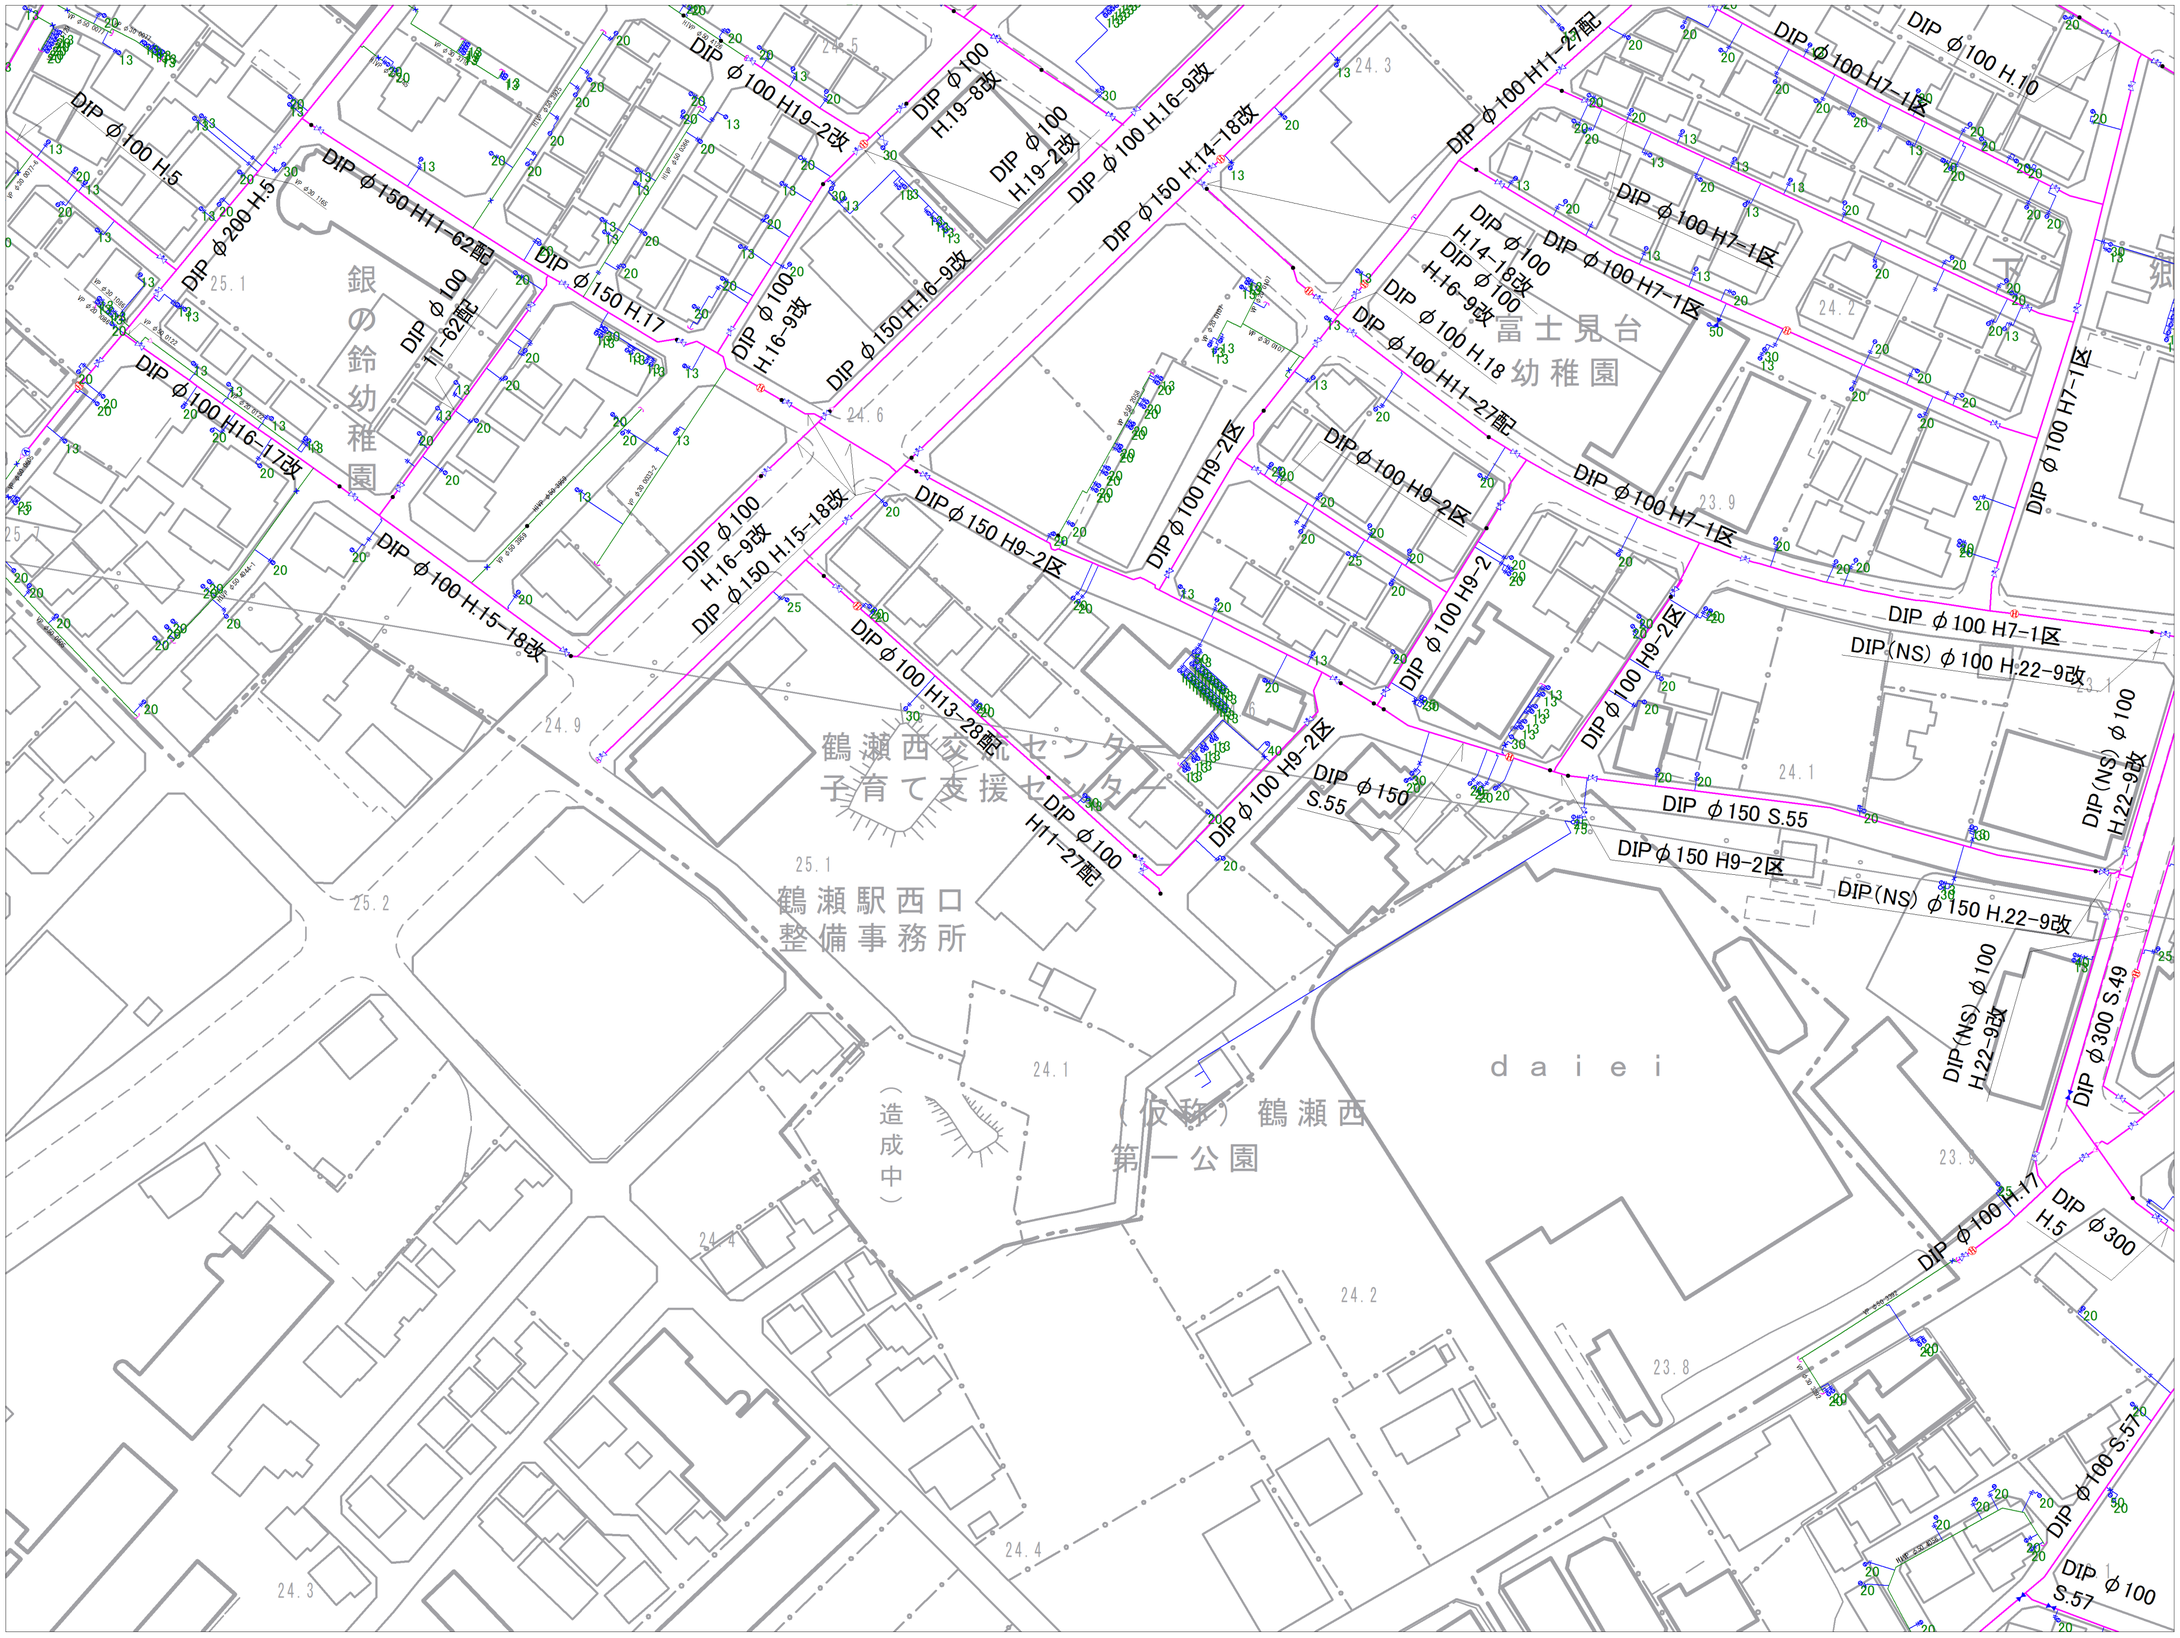

９－１８	９－１９	９－２０
９－２３	９－２４	９－２５
	１３－０４	１３－０５

記号	種別
	配水管
	給水管
	連合管
	導水管
	送水管
	県水
	ケーブル管
	仕切弁(左開閉)
	仕切弁(右開閉)
	バタフライ弁
	ソフトシール弁
	不断水仕切弁
A	空気弁（単口）
A	空気弁付消火栓
	排泥弁
流	流量計
H	消火栓（地下式単口）
H	消火栓（地下式双口）
私	私設消火栓
	片落ち管
	泥吐口
	センド止め
	管種・年度変更点
	乙止水栓
	メーター
	メーター（丙止水栓付）

配水管 管種 / 配水管 管径 / 配水管 工事番号
DIP φ100 R1-2自
メーター口径 20 DH VP φ50 2824
連合管 工事番号
連合管 管径
連合管 管種

令和８年３月作成

富士見市水道課


富士見市上水道管路台帳図　（参考資料）

参考図となります（実測図ではありません）
現地の状況と異なる場合がありますので、必ず現地の確認を行ってください。



９－１９	９－２０	１０－１６
９－２４	９－２５	１０－２１
１３－０４	１３－０５	１４－０１

記号	種別
	配水管
	給水管
	連合管
	導水管
	送水管
	県水
	ケーブル管
	仕切弁(左開閉)
	仕切弁(右開閉)
	バタフライ弁
	ソフトシール弁
	不断水仕切弁
A	空気弁（単口）
仕	空気弁(仕消火栓
	排泥弁
流	流量計
H	消火栓（地下式単口）
仕	消火栓（地下式双口）
私	私設消火栓
	片落ち管
	泥吐口
	センド止め
	管種・年度変更点
	乙止水栓
	メーター
	メーター（丙止水栓付）



富士見市水道課

令和８年３月作成